




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A											A
B	<p>Zastosowanie: Podnoszenia ciśnienia</p> <p>Produkt: Control MPC-F 3 x 18.5 kW SD</p> <p>Nr katalogowy: TPI_Control_MPC_F_3_18_5kW_SD</p>				<p>Napięcie znamionowe: 3 x 400 V</p> <p>Znamionowe napięcie robocze: 230 V</p> <p>Prąd znamionowy: 101.16 A</p> <p>Prąd znamionowy obwodu pomocniczego: 0.55 A</p> <p>Częstotliwość znamionowa: 50 / 60 Hz</p>						B
C	<p>Opcje: Oświetlenie wnętrza szafy sterowniczej</p> <p>Zabezpieczenie przed suchobiegiem</p>				<p>Stopień zanieczyszczenia środowiska: 1</p> <p>Schemat uziemienia: Przewód ochronny</p> <p>Typ instalacji: System stacjonarny do montażu wewnętrznego</p> <p>Stopień ochrony: IP54</p> <p>Kompatybilność elektromagnetyczna: IEC 61000-6; Env. A</p> <p>Ambient temperature: 0 - 35.0 °C</p>						C
D					<p>Liczba pomp: 3</p> <p>Prąd znamionowy pompy głównej: 33,4 A</p> <p>Sposób uruchamiania pompy głównej: SD</p> <p>Rated conditional short-circuit current: 10 kA</p> <p>Dimensions (WxHxD): 1200x1400x500 ÷ 200 mm plinth</p>						D
E					<p>OSTROŻNIE: Zadzki przewodów silników bezstopniowych mogą znajdować się pod napięciem nawet po zatrzymaniu silnika.</p>						E
F											F
				MPWiK Skarżysko-Kamienna	Control MPC-F 3x18,5kW SD			Projekt:	Nr rysunku: E2	Lb. sch: 13	Schemat: 1
				ul. Cicha 8				Data:	Imię i Nazwisko:		Sch. nast:
				26-110 Skarżysko-Kamienna				2018-11-12	Patryk Ujazdowski		2
	Rewizja:	Data:	Podpis:								

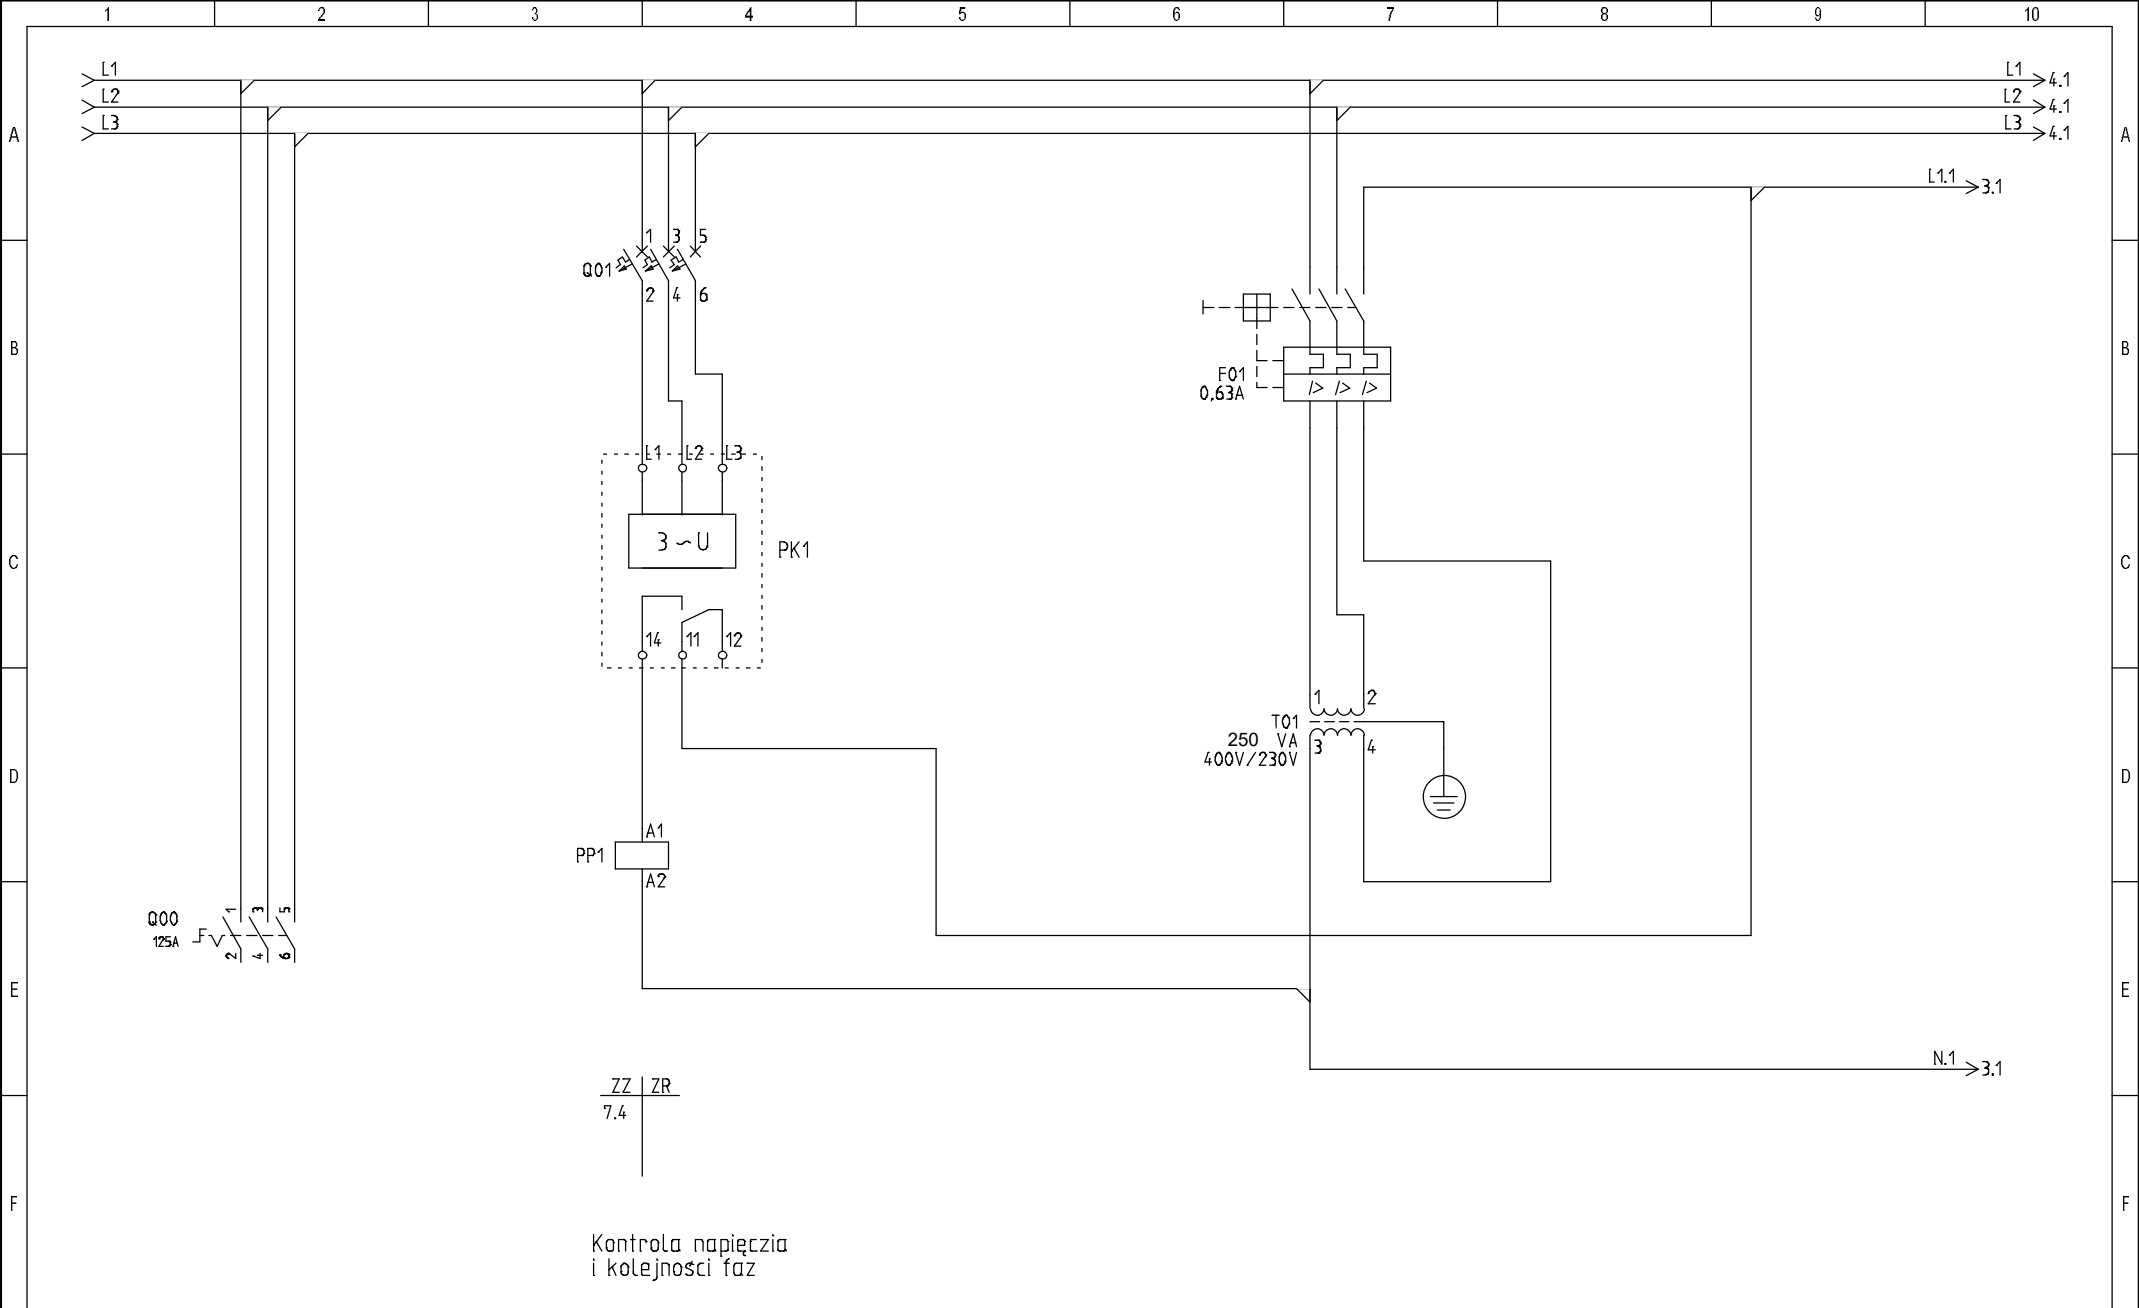


			MPWiK Skarżysko-Kamienna ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko-Kamienna	Control MPC-F 3x18,5kW SD Zasilanie, napięcie sterujące	Projekt:	Nr rysunku: E2	Lb. sch: 13	Schemat: 2
					Data: 2018-11-11	Imię i Nazwisko: Patryk Ujazdowski		Sch. nast: 3
Rewizja:	Data:	Podpis:						

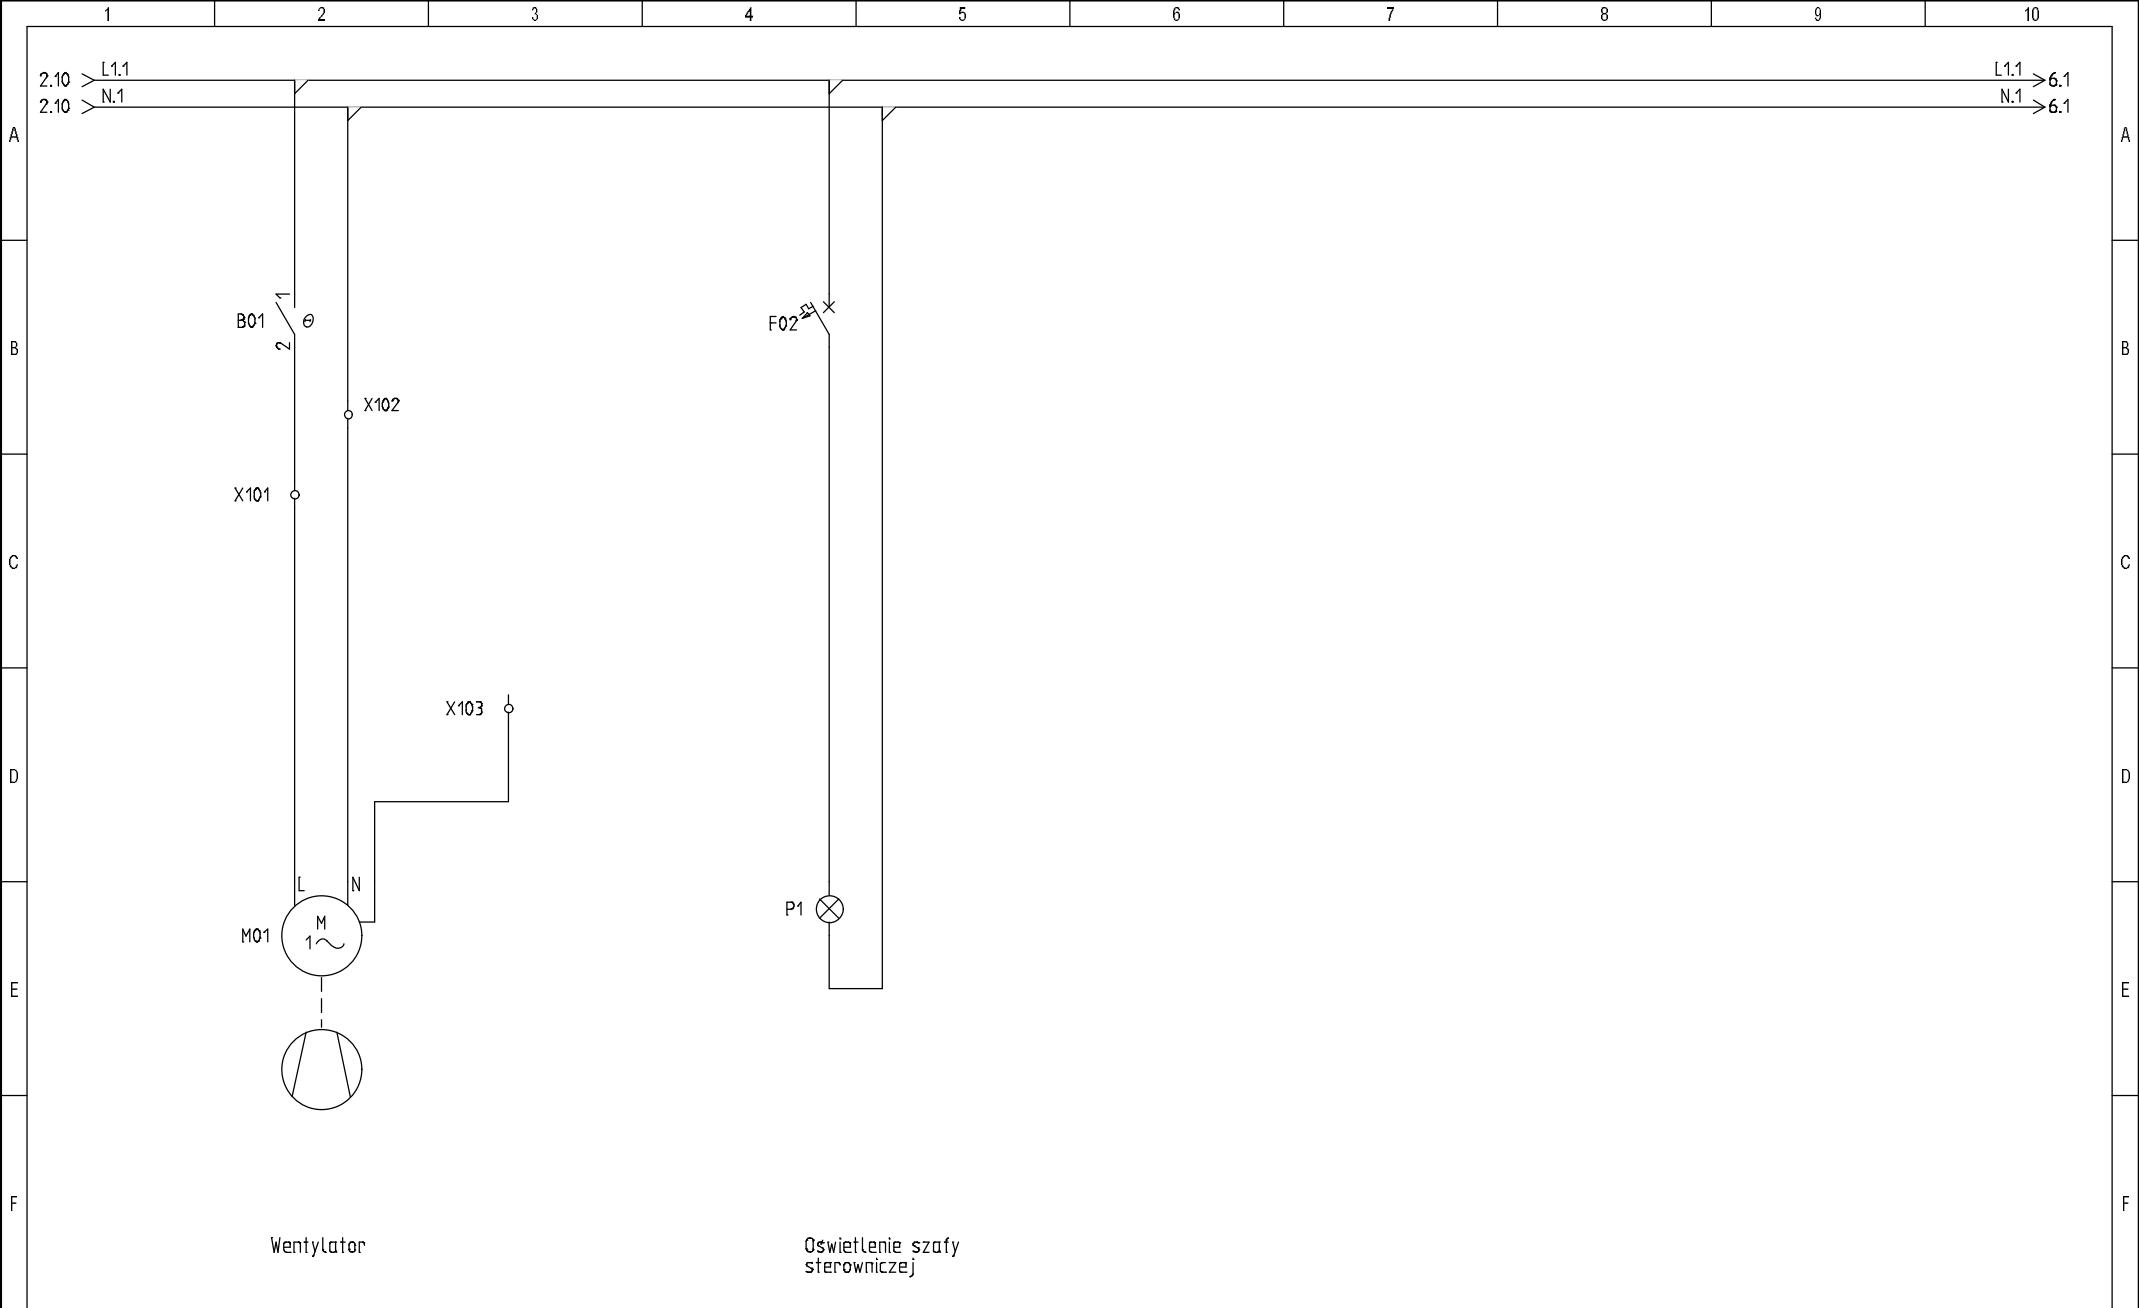


			MPWiK Skarżysko-Kamienna	Control MPC-F 3x18,5kW SD	Projekt:	Nr rysunku:	Lb. sch:	Schemat:
			ul. Cicha 8	Wentylacja i oświetlenie szafy		E2	13	3
			26-110 Skarżysko-Kamienna		Data:	Imię i Nazwisko:	Sch. nast:	
Rewizja:	Data:	Podpis:			2018-11-11	Patryk Ujazdowski		4

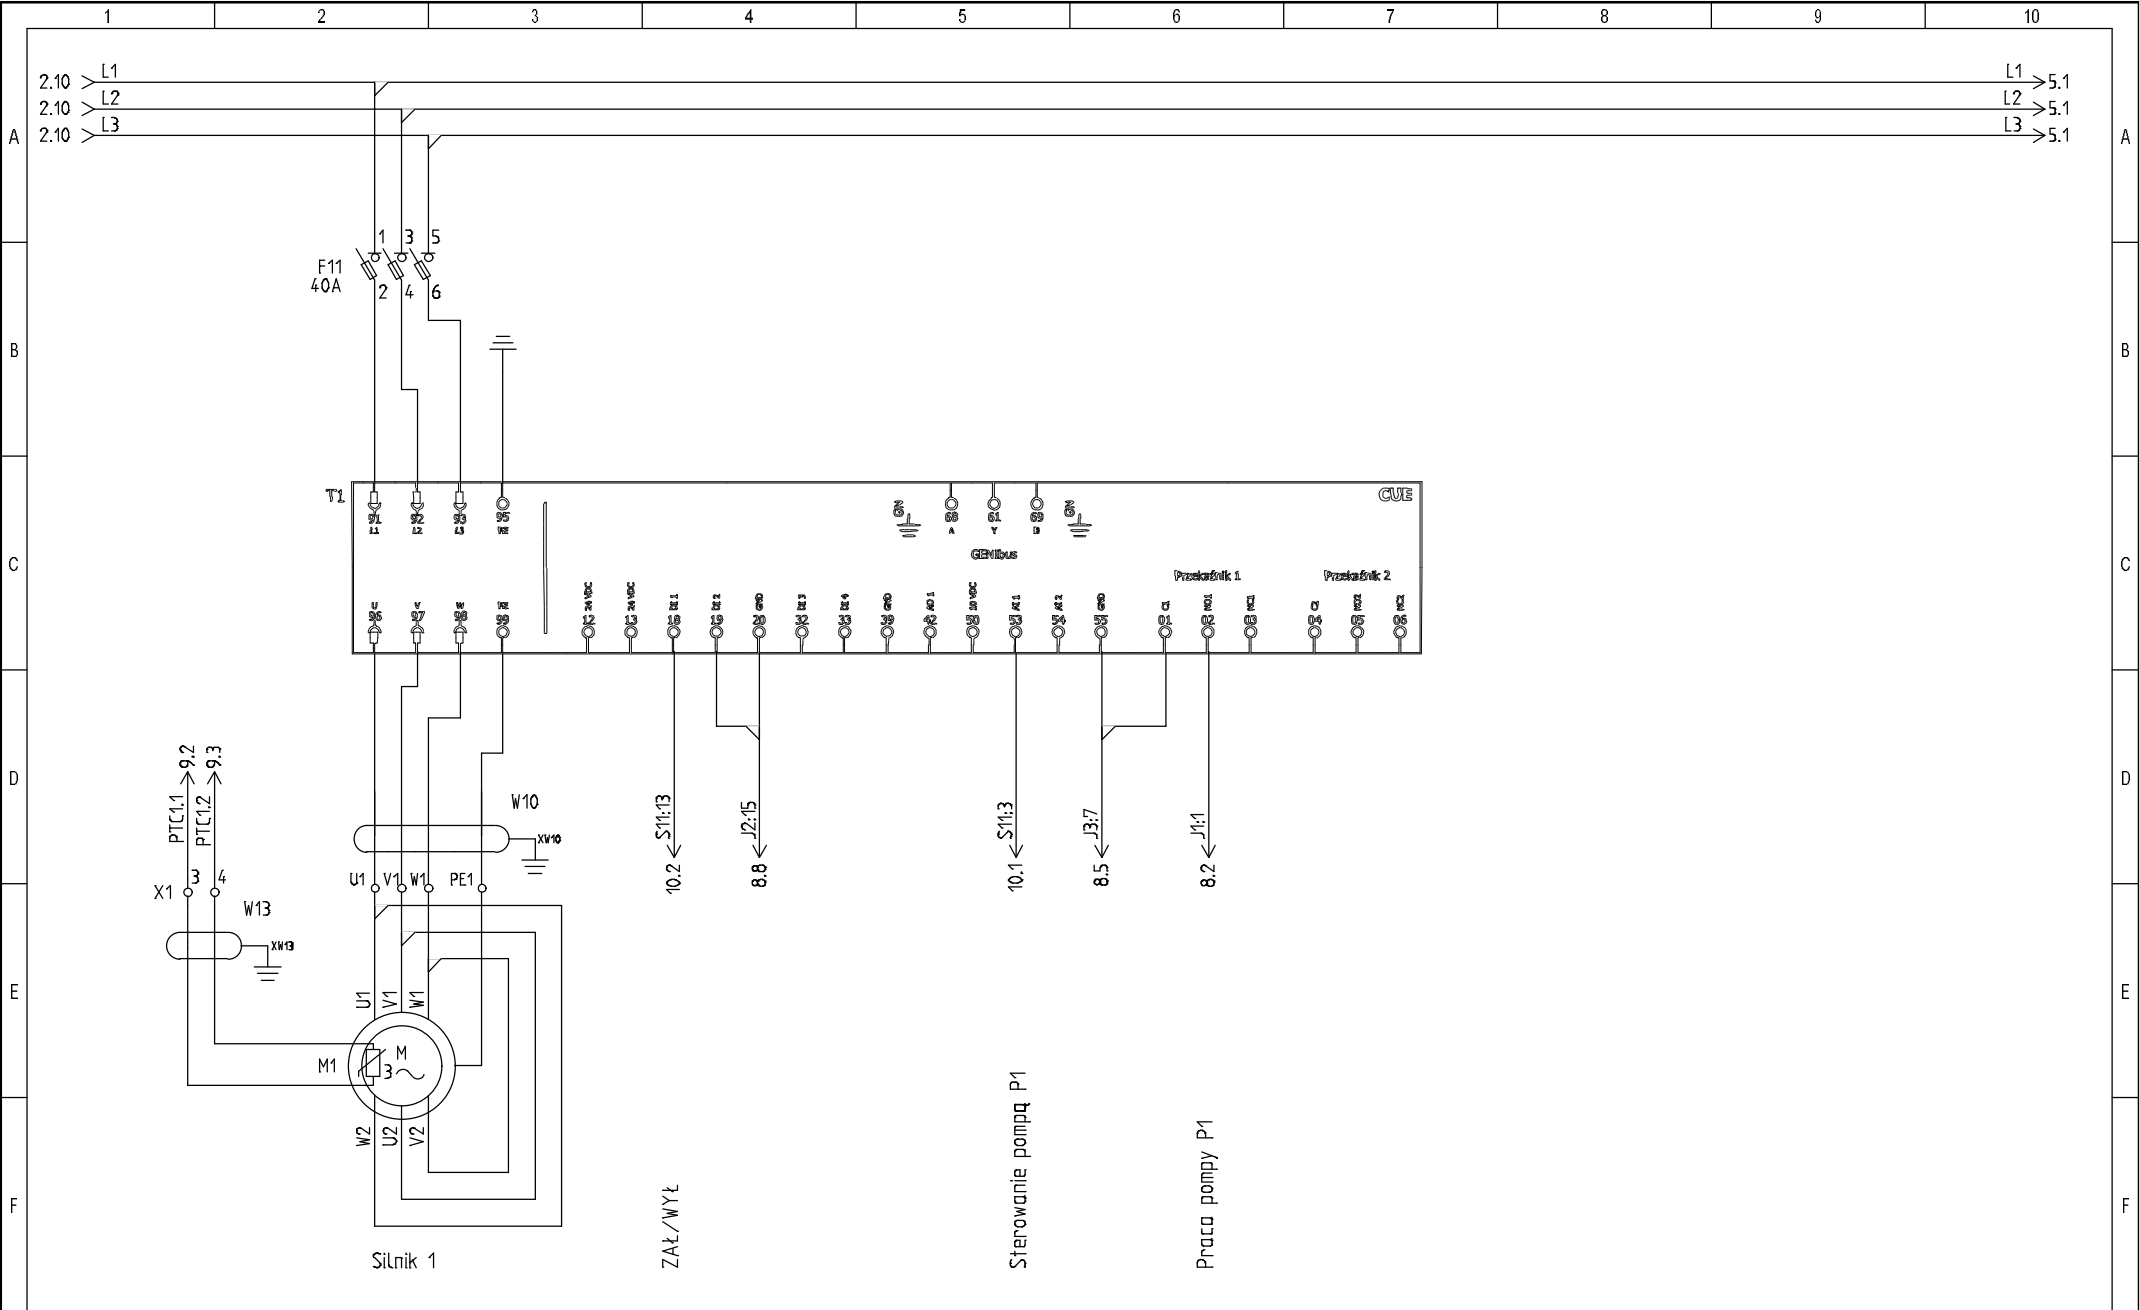

Rewizja:	Data:	Podpis:	MPWiK Skarżysko-Kamienna ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko-Kamienna	Control MPC-F 3x18,5kW SD CU352	Projekt:	Nr rysunku: E2	Lb. sch: 13	Schemat: 4
					Data: 2018-11-11	Imię i Nazwisko: Patryk Ujazdowski	Sch. nast: 5	

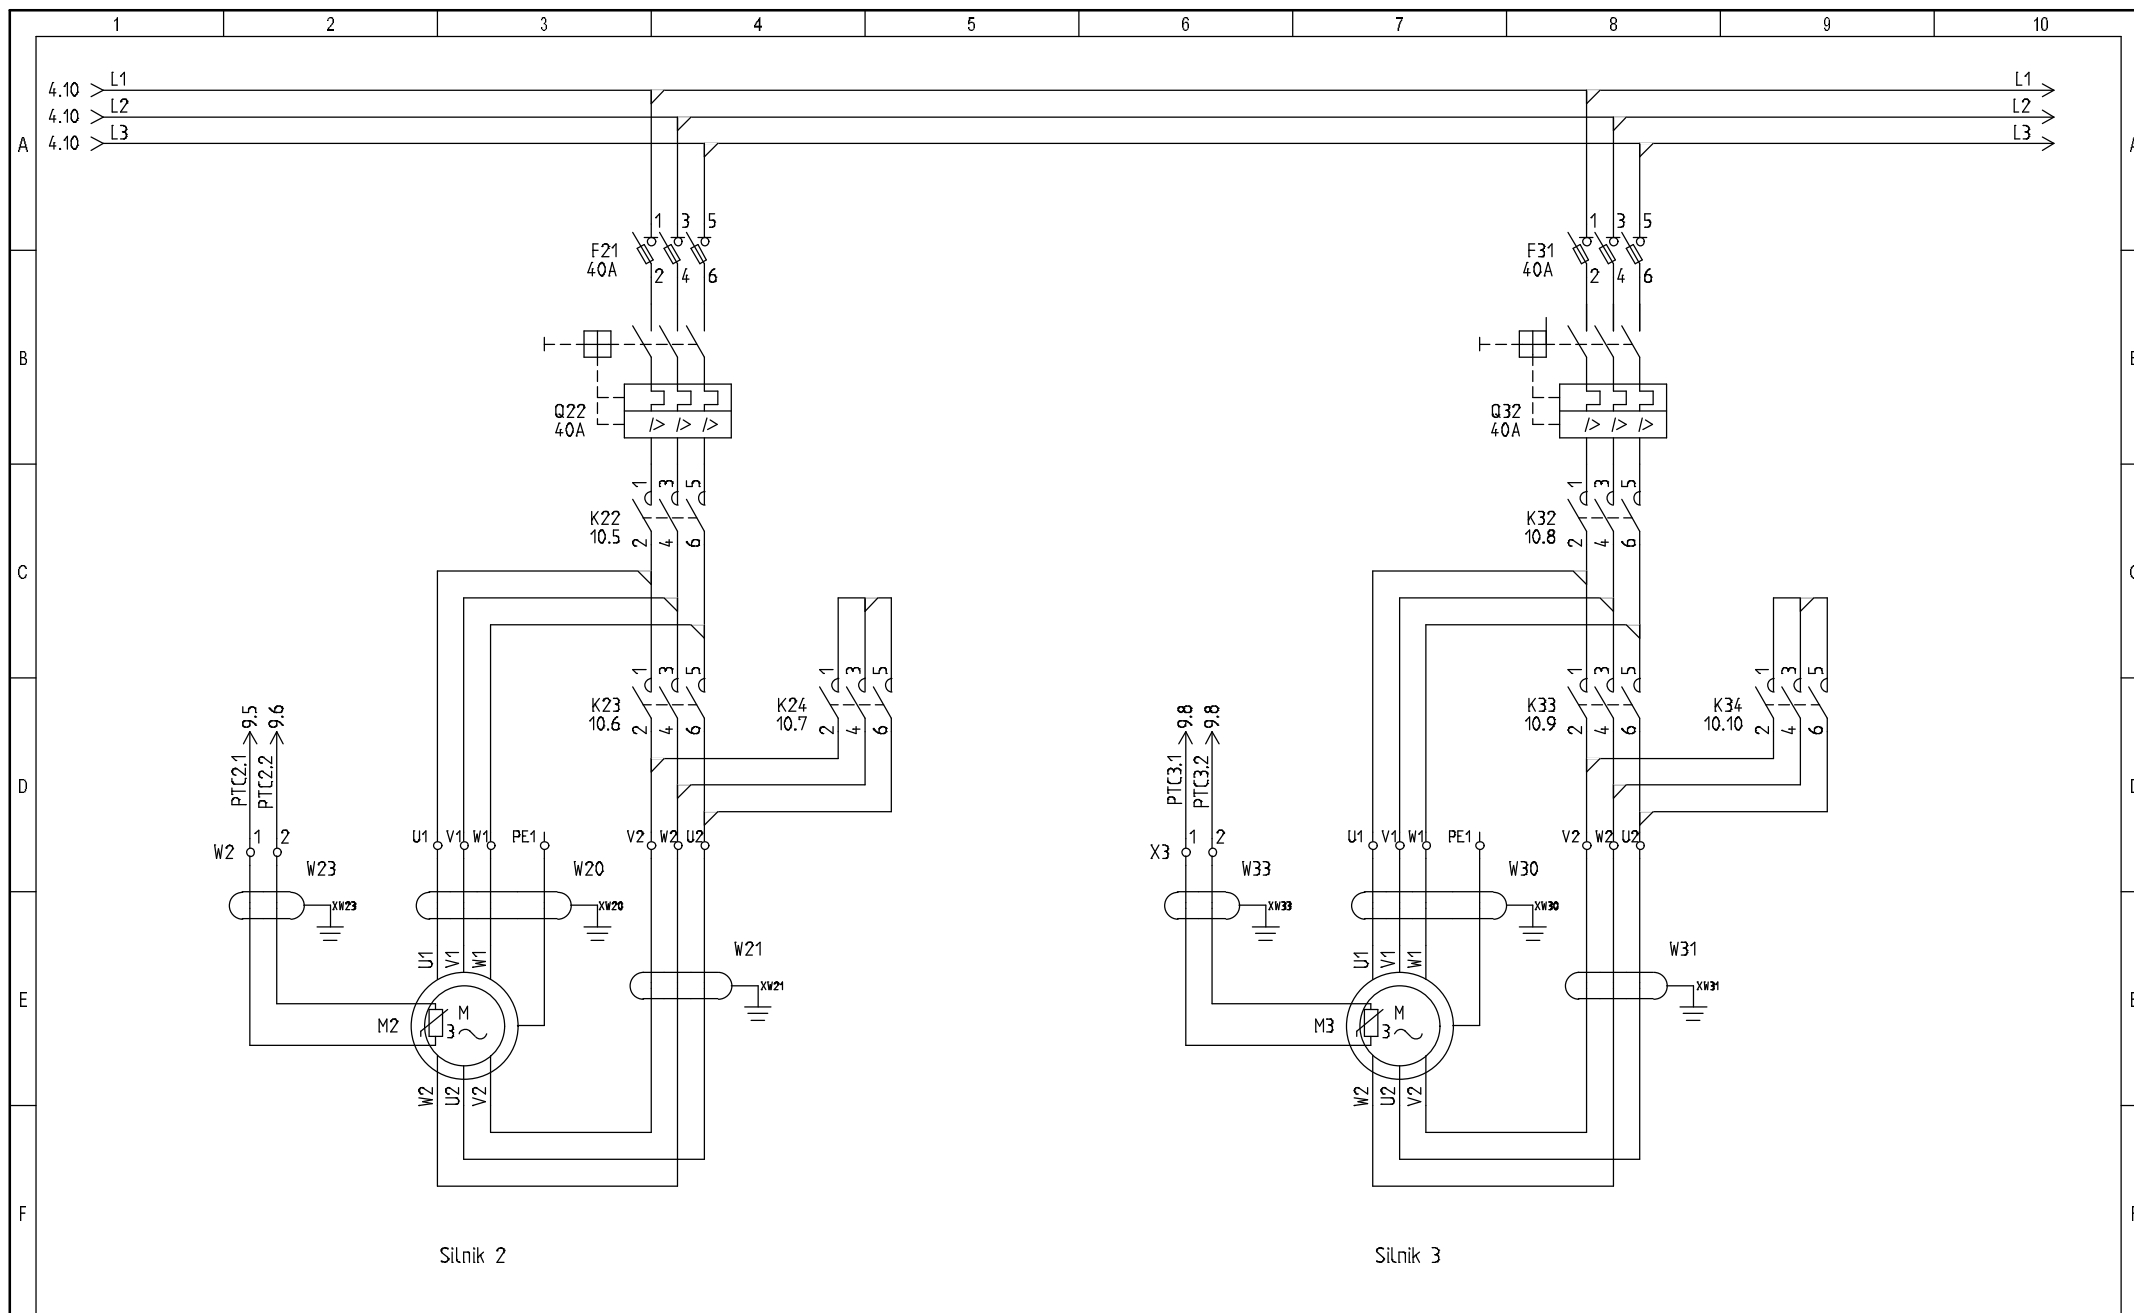


			MPWiK Skarżysko-Kamienna ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko-Kamienna	Control MPC-F 3x18,5kW SD Pompy główne nr1 i 2	Projekt:	Nr rysunku: E2	Lb. sch: 13	Schemat: 5
Rewizja:	Data:	Podpis:			Data: 2018-11-11	Imię i Nazwisko: Patrik Ujazdowski	Sch. nast:	6

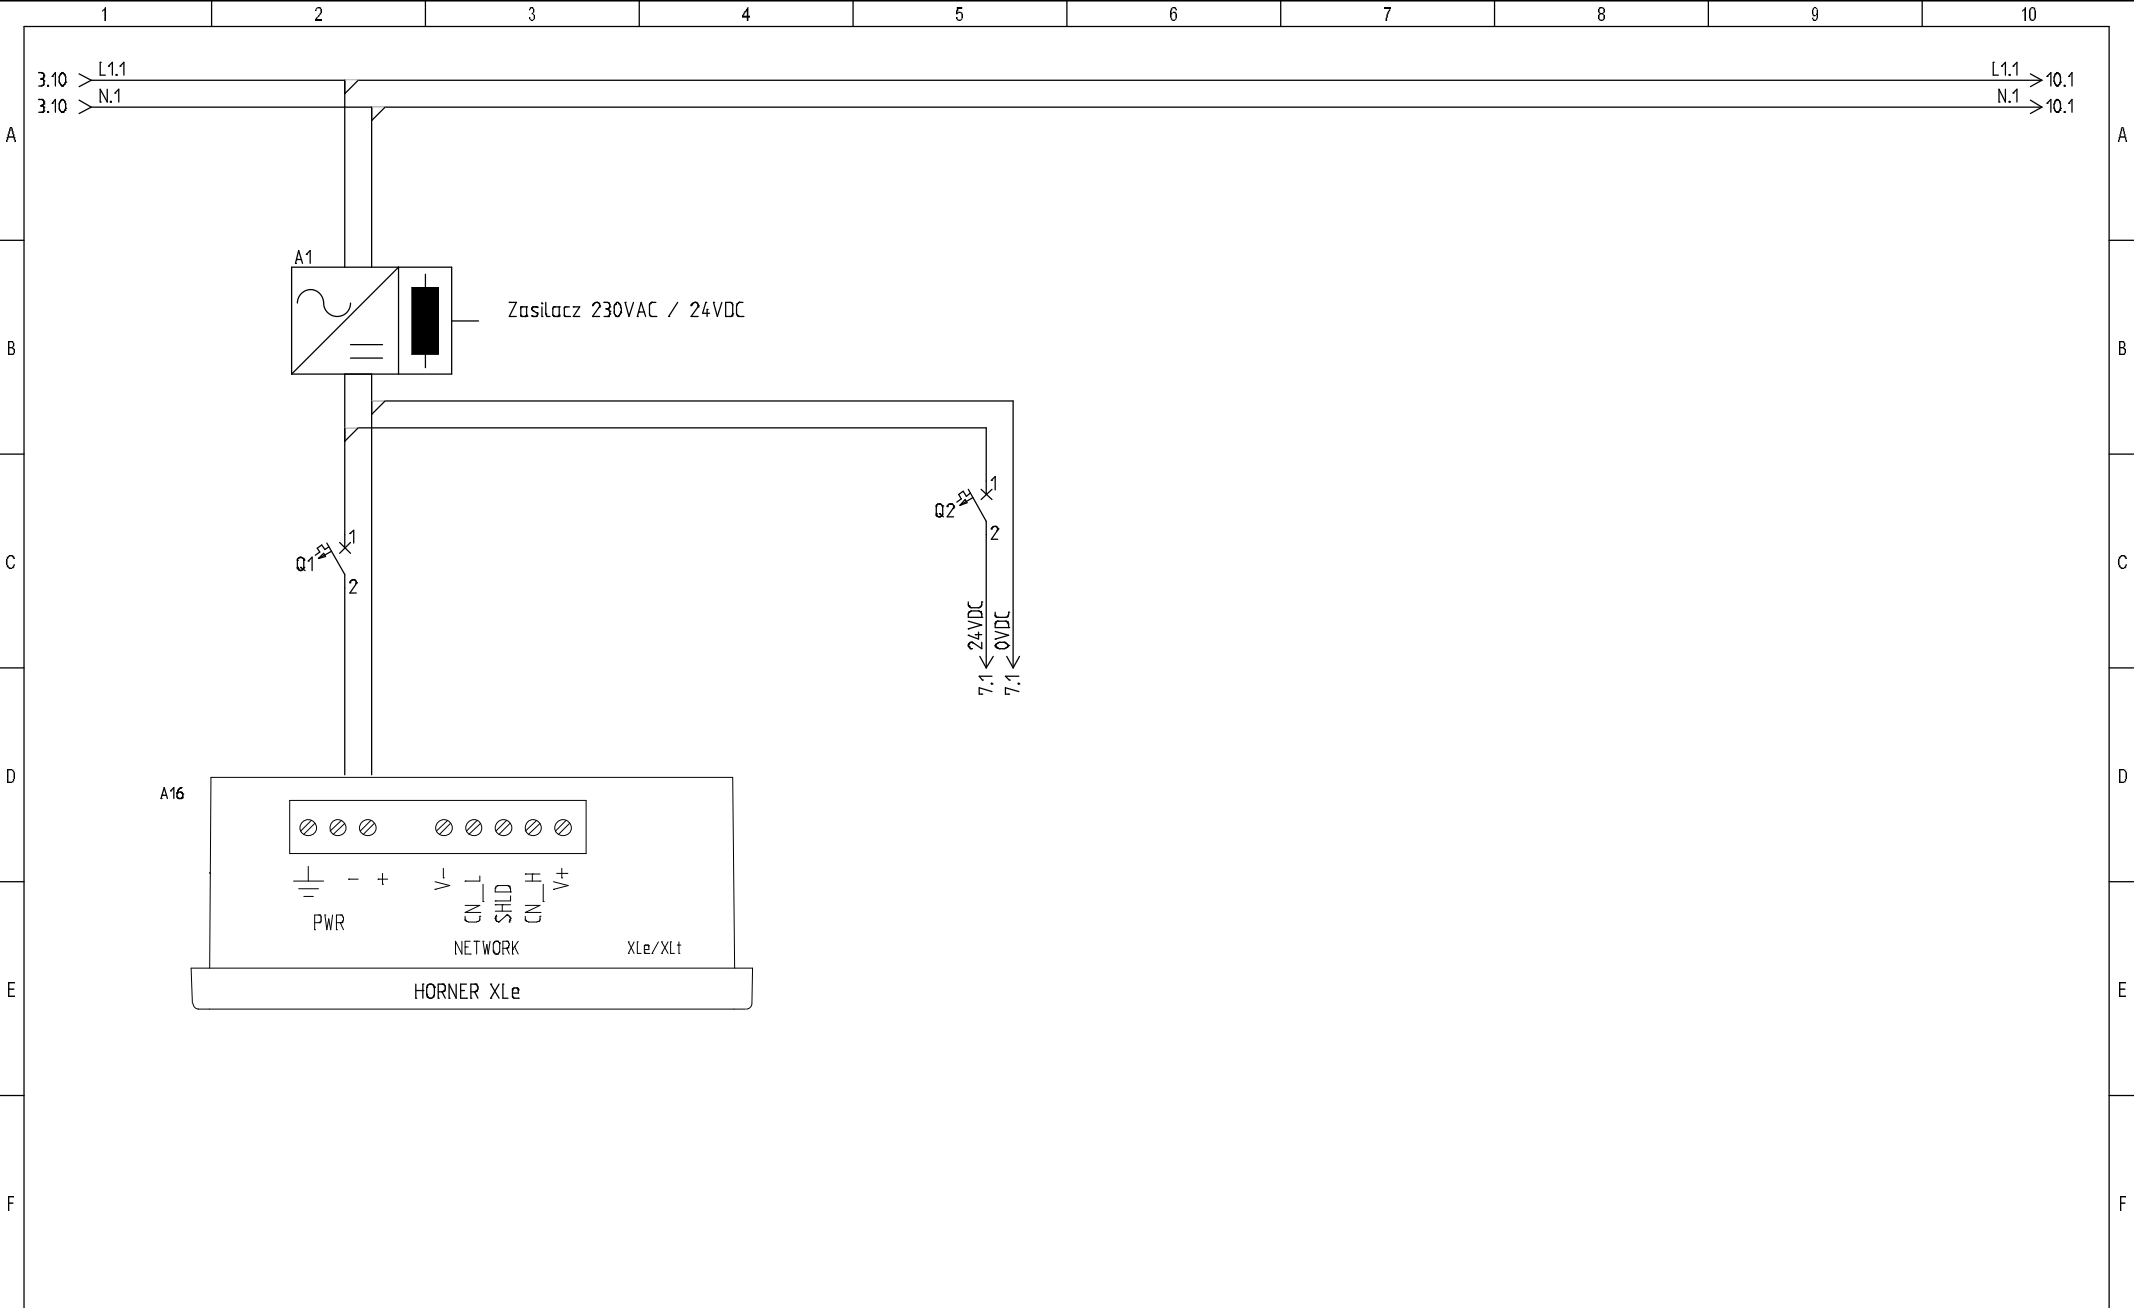


			MPWiK Skarżysko-Kamienna ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko-Kamienna	Control MPC-F 3x18,5kW SD Zasilanie sterownika Horner XLe	Projekt:	Nr rysunku: E2	Lb. sch: 13	Schemat: 6
					Data: 2018-11-11	Imię i Nazwisko: Patrik Ujazdowski	Sch. nast:	7
Rewizja:	Data:	Podpis:						




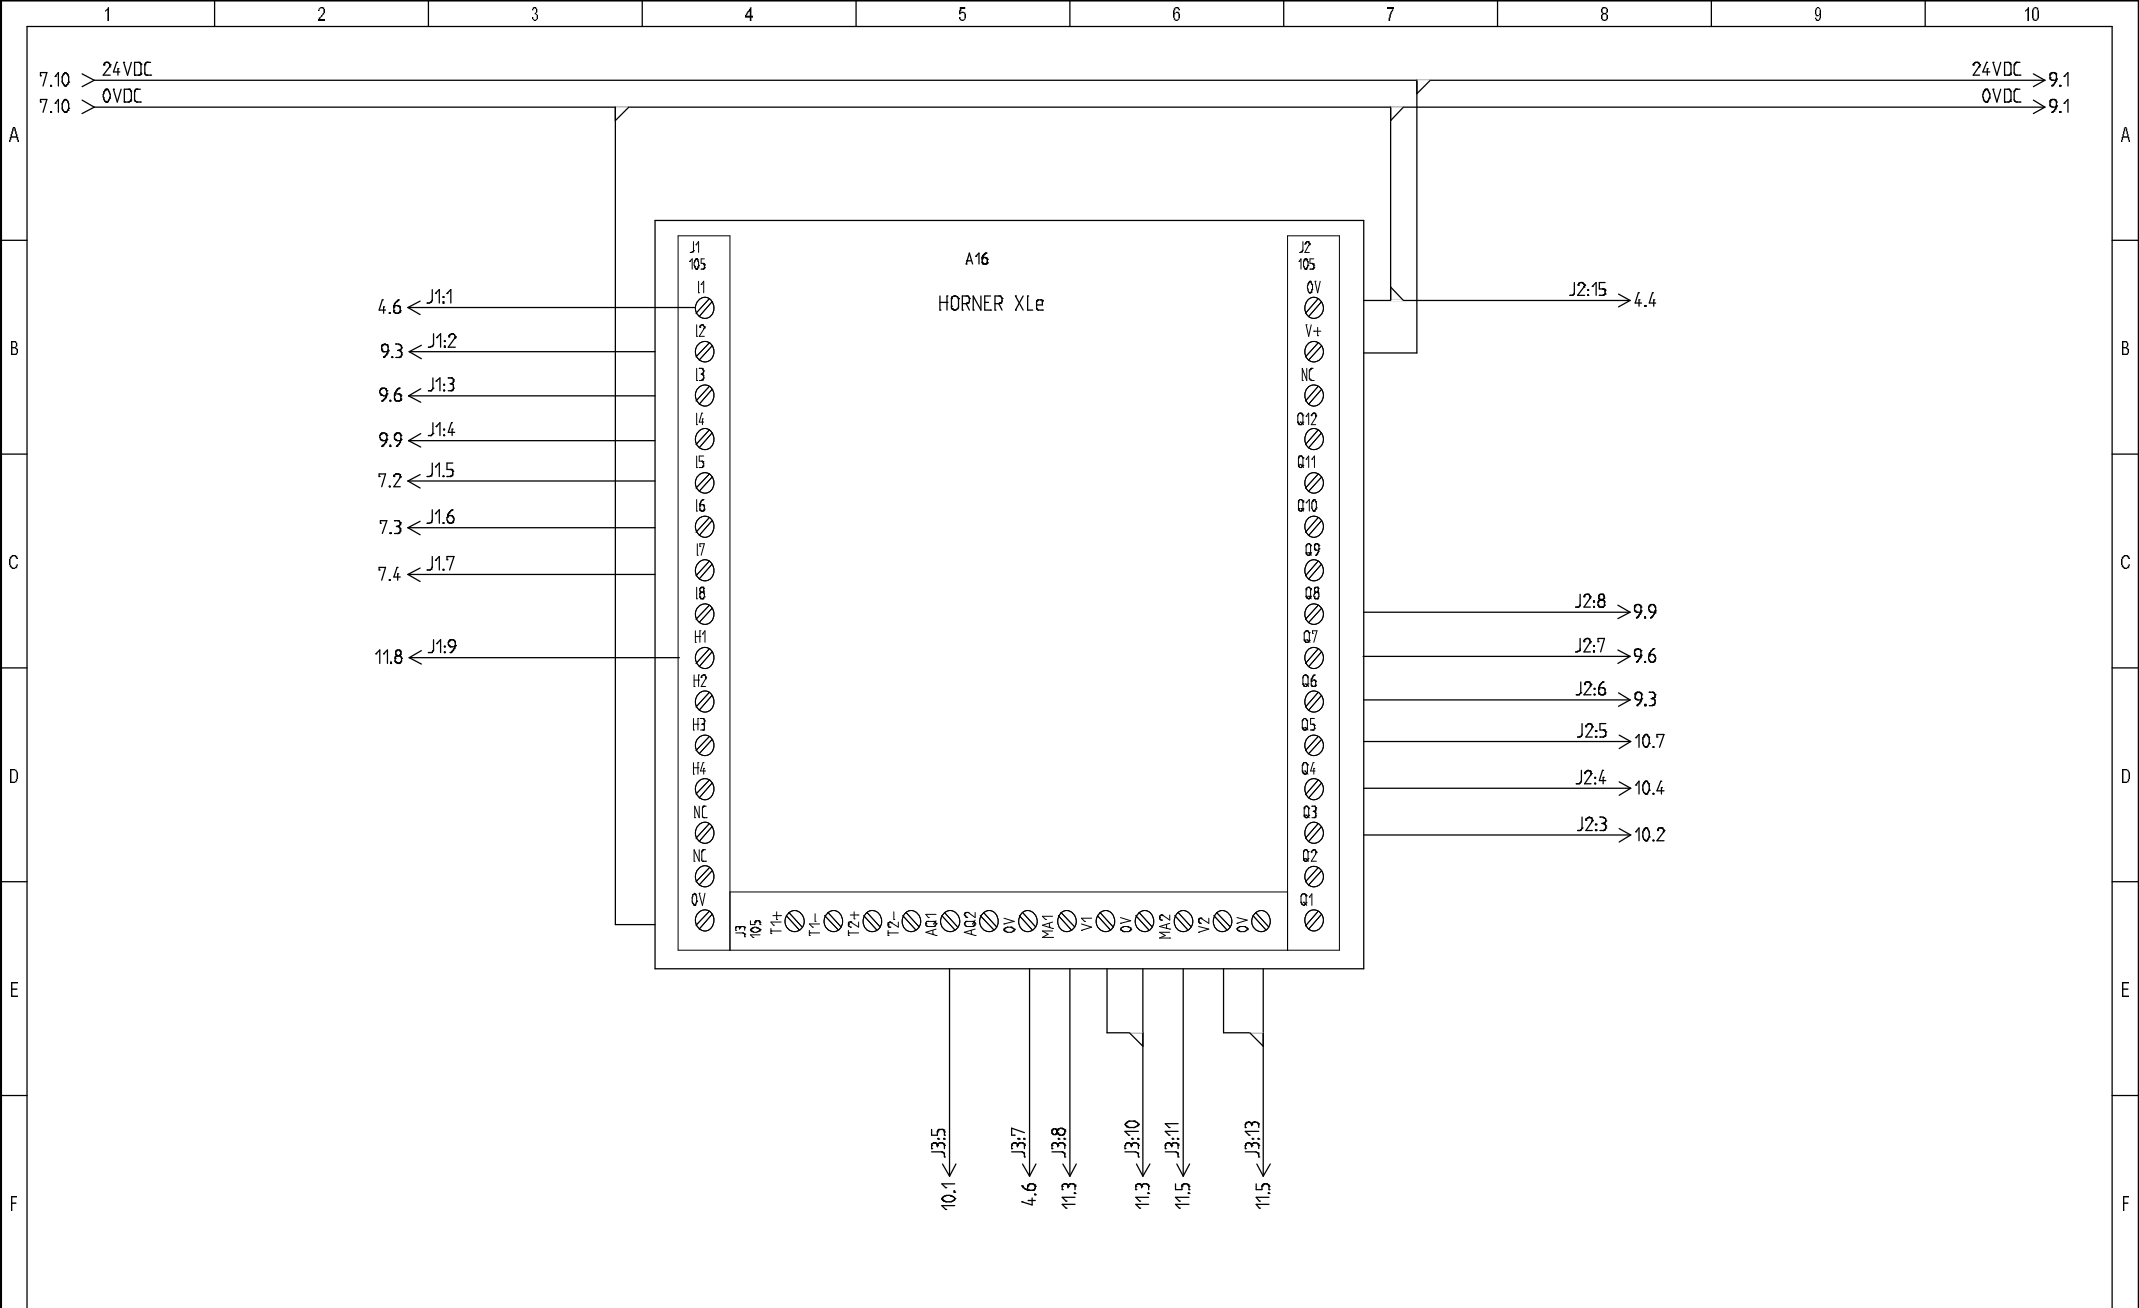


			MPWiK Skarżysko-Kamienna ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko-Kamienna	Control MPC-F 3x18,5kW SD Sterownik Horner XLe	Projekt:	Nr rysunku: E2	Lb. sch: 13	Schemat: 8
					Data: 2018-11-11	Imię i Nazwisko: Patrik Ujazdowski	Sch. nast: 9	
Rewizja:	Data:	Podpis:						

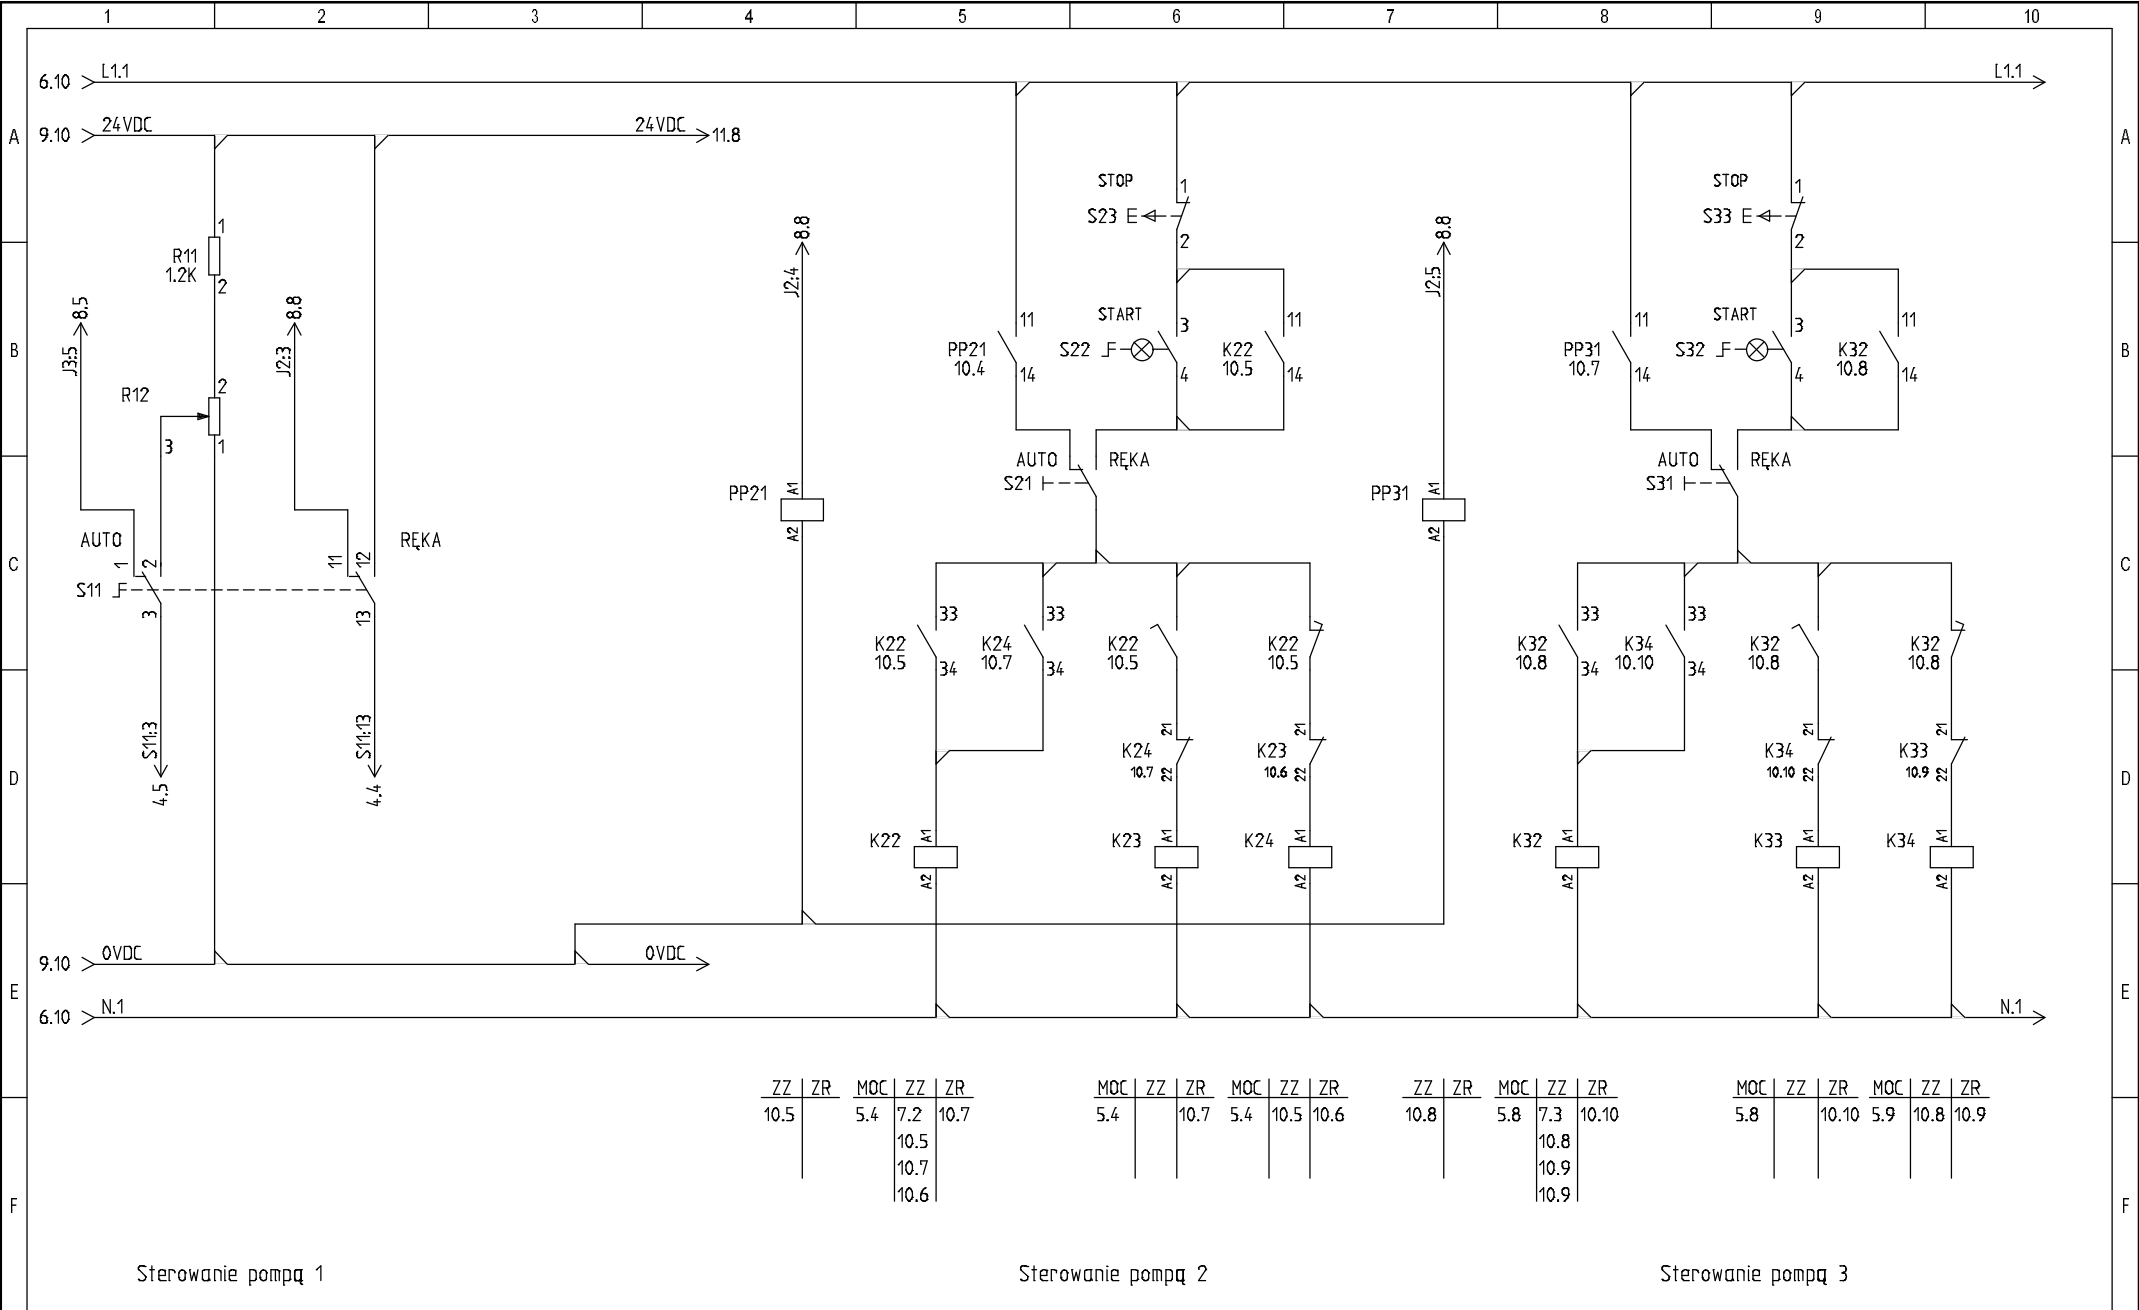


			MPWiK Skarżysko-Kamienna ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko-Kamienna	Control MPC-F 3x18,5kW SD Strowanie pompami nr 1, 2 i 3	Projekt:	Nr rysunku: E2	Lb. sch: 13	Schemat: 10
Rewizja:	Data:	Podpis:			Data: 2018-11-12	Imie i Nazwisko: Patrik Ujazdowski	Sch. nast: 11	

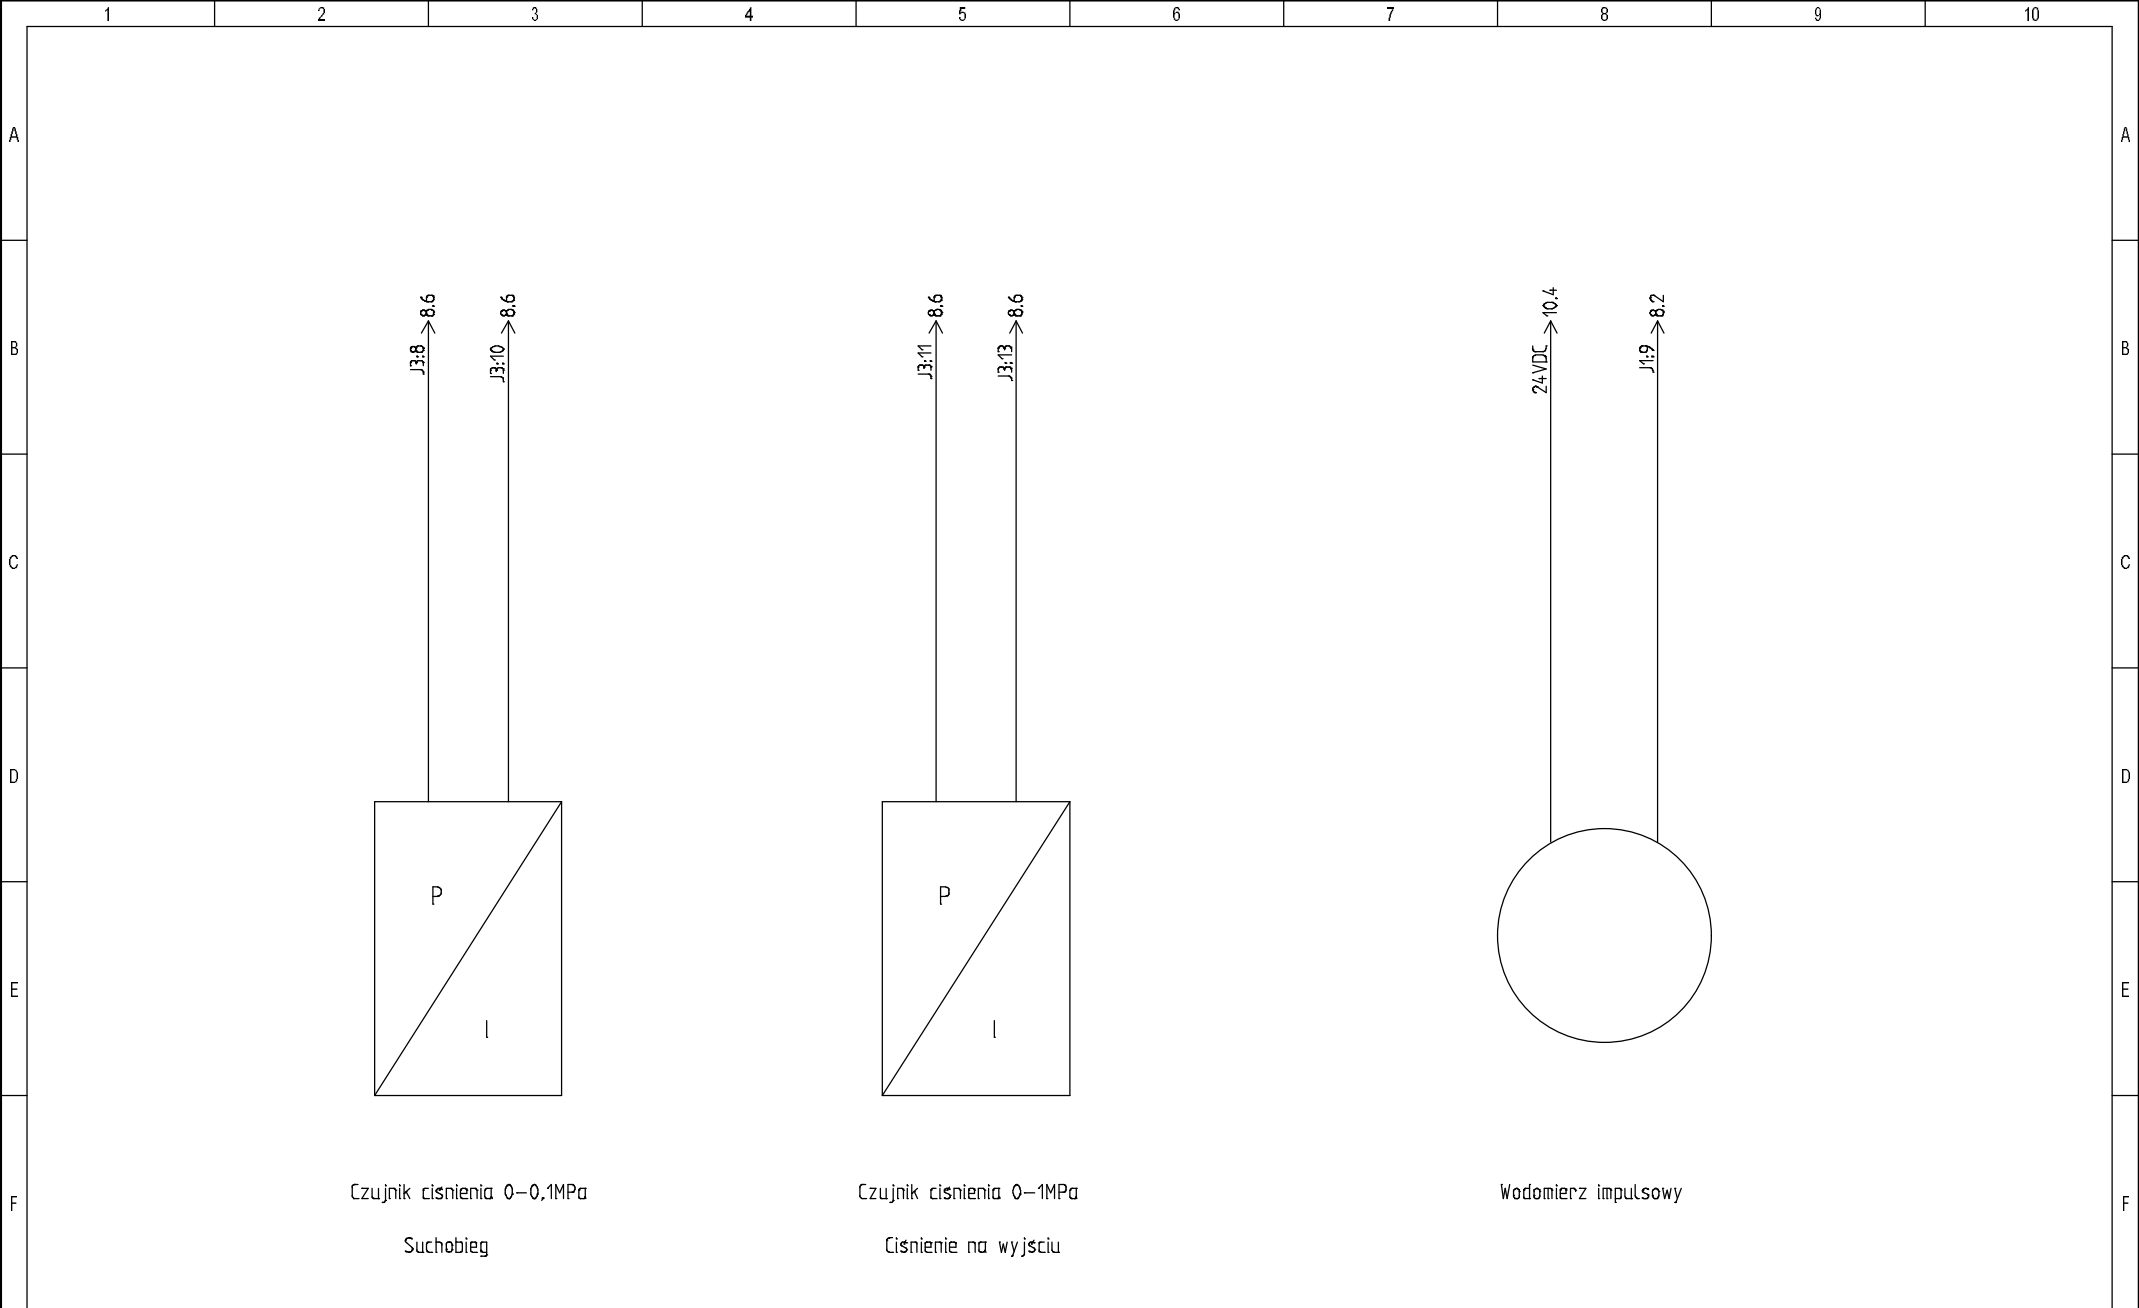


			MPWiK Skarżysko-Kamienna ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko-Kamienna	Control MPC-F 3x18,5kW SD Czujniki ciśnienia, wodomierz	Projekt:	Nr rysunku: E2	Lb. sch: 13	Schemat: 11
					Data: 2018-11-12	Imię i Nazwisko: Patrik Ujazdowski	Sch. nast:	12
Rewizja:	Data:	Podpis:						

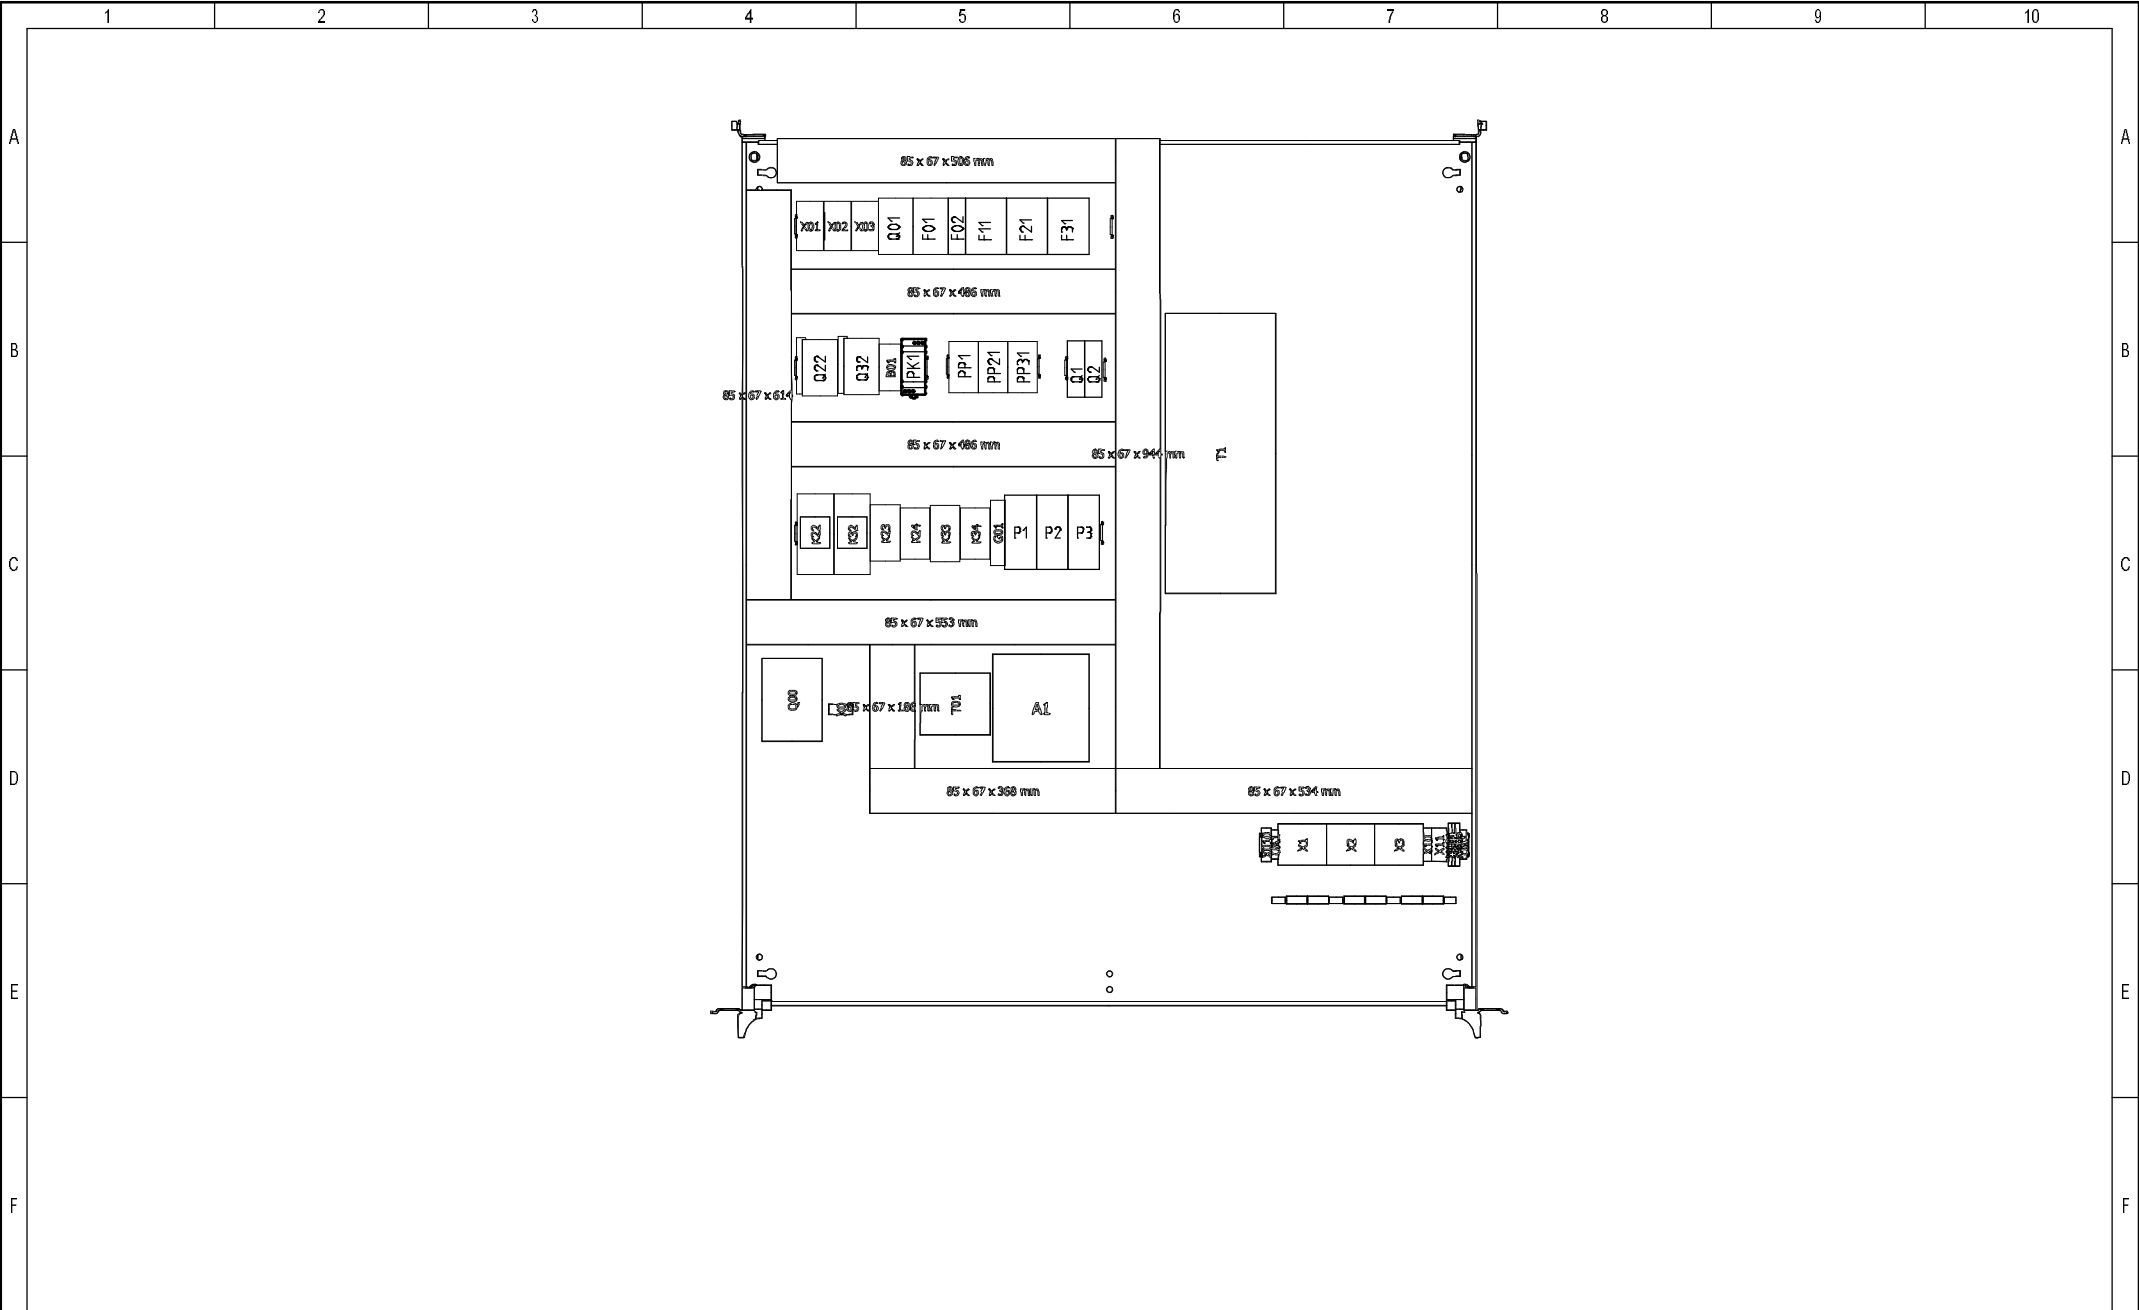

			MPWiK Skarżysko-Kamienna ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko-Kamienna	Control MPC-F 3x18,5kW SD Płyta montażowa	Projekt:	Nr rysunku: E2	Lb. sch: 13	Schemat: 12
					Data: 2018-11-12	Imię i Nazwisko: Patrik Ujazdowski		Sch. nast: 13
Rewizja:	Data:	Podpis:						

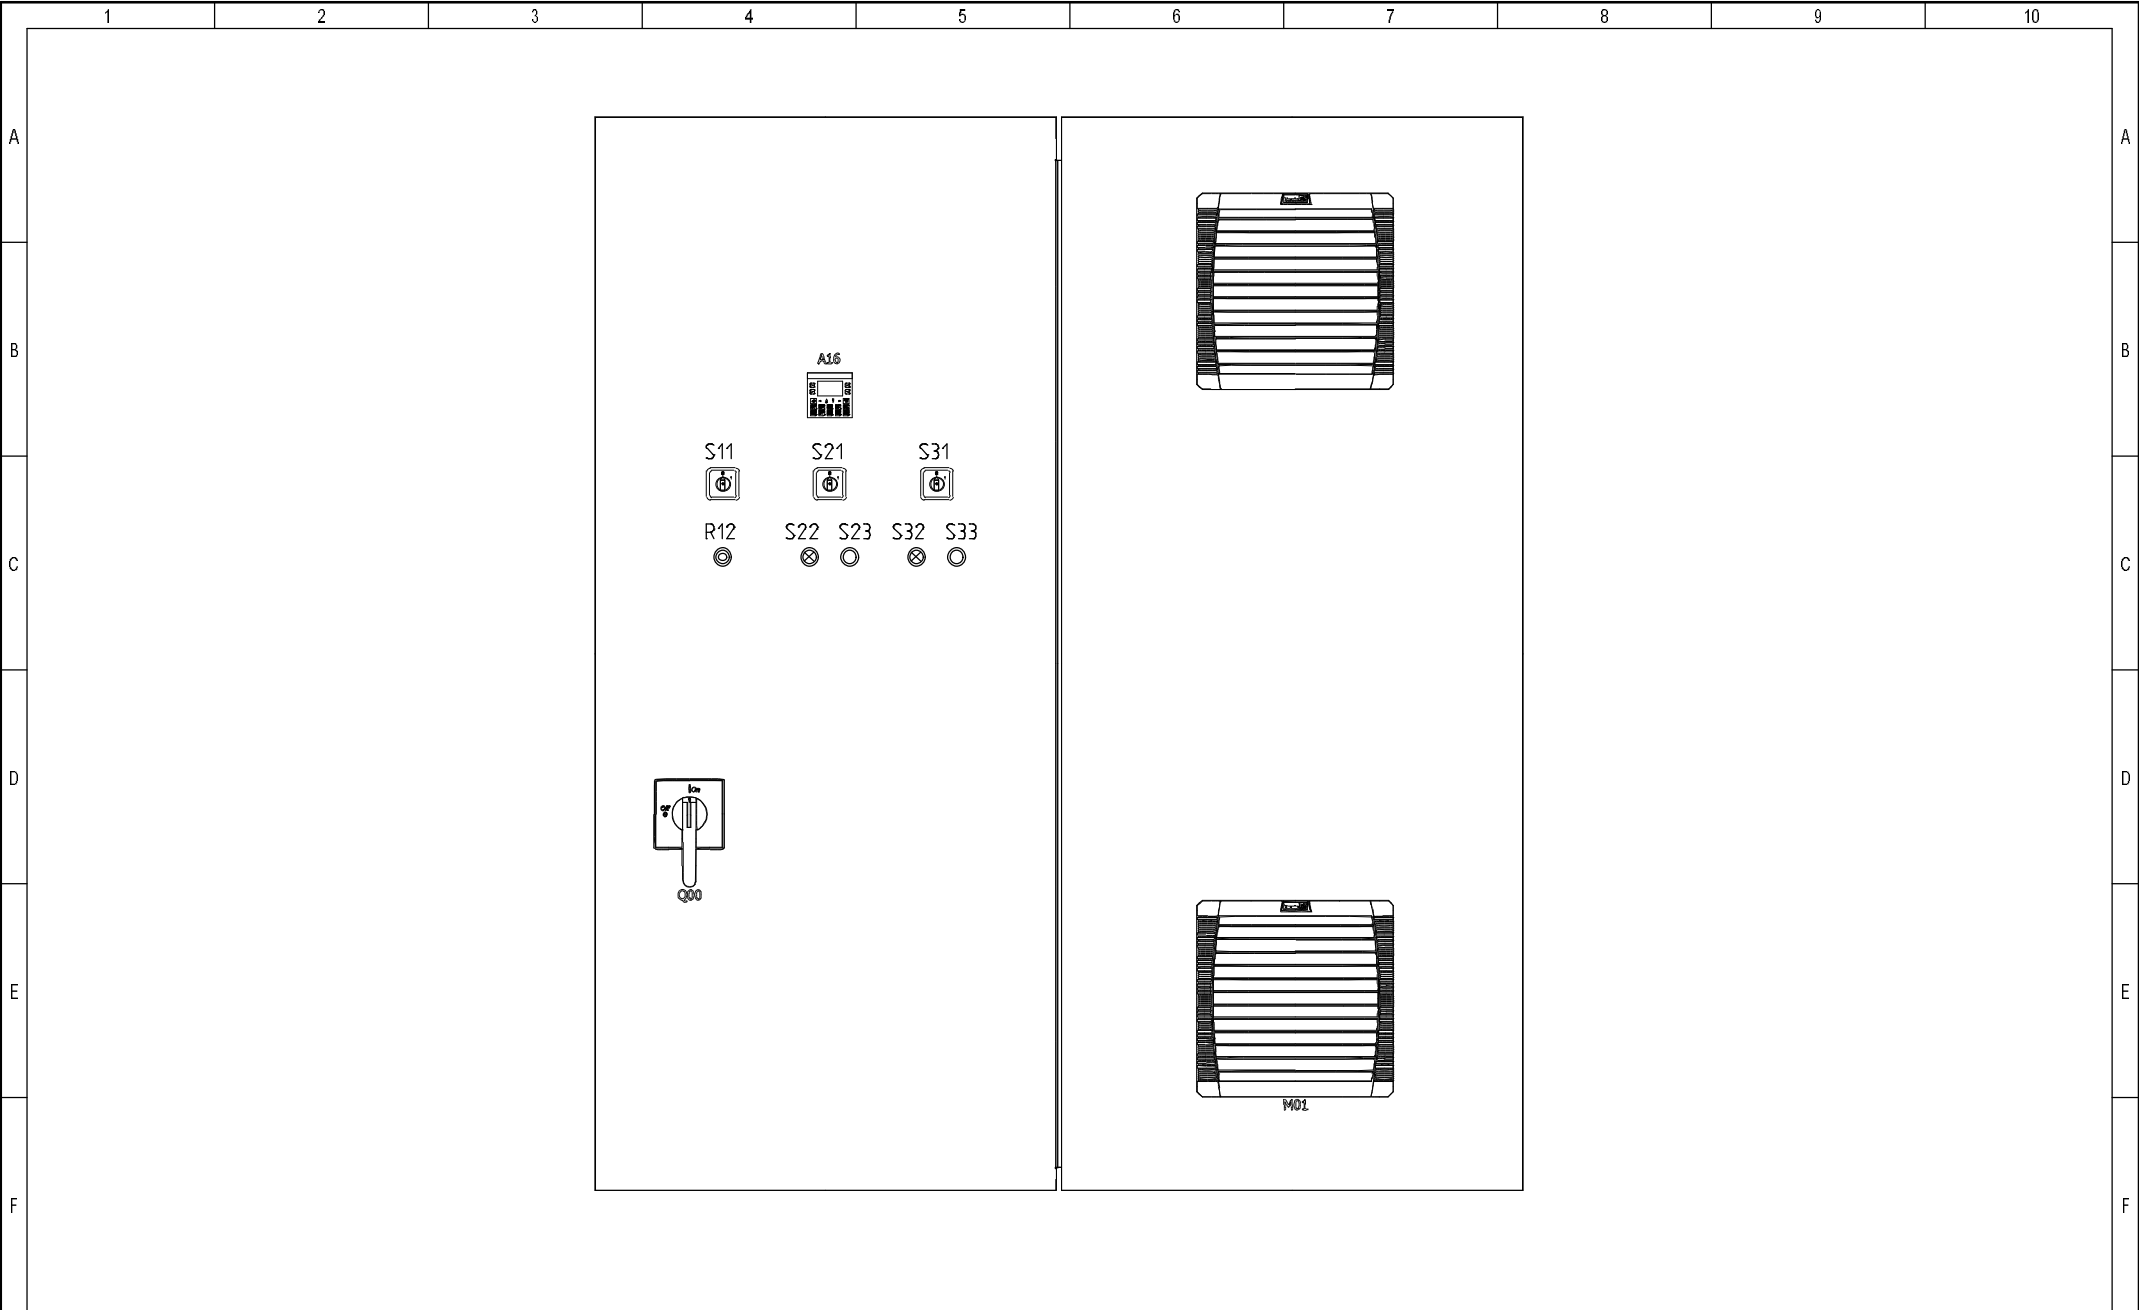

			MPWiK Skarżysko-Kamienna ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko-Kamienna	Control MPC-F 3x18,5kW SD Widok z przodu	Projekt:	Nr rysunku: E2	Lb. sch: 13	Schemat: 13
					Data: 2018-11-12	Imie i Nazwisko: Patryk Ujazdowski	Sch. nast:	
Rewizja:	Data:	Podpis:						

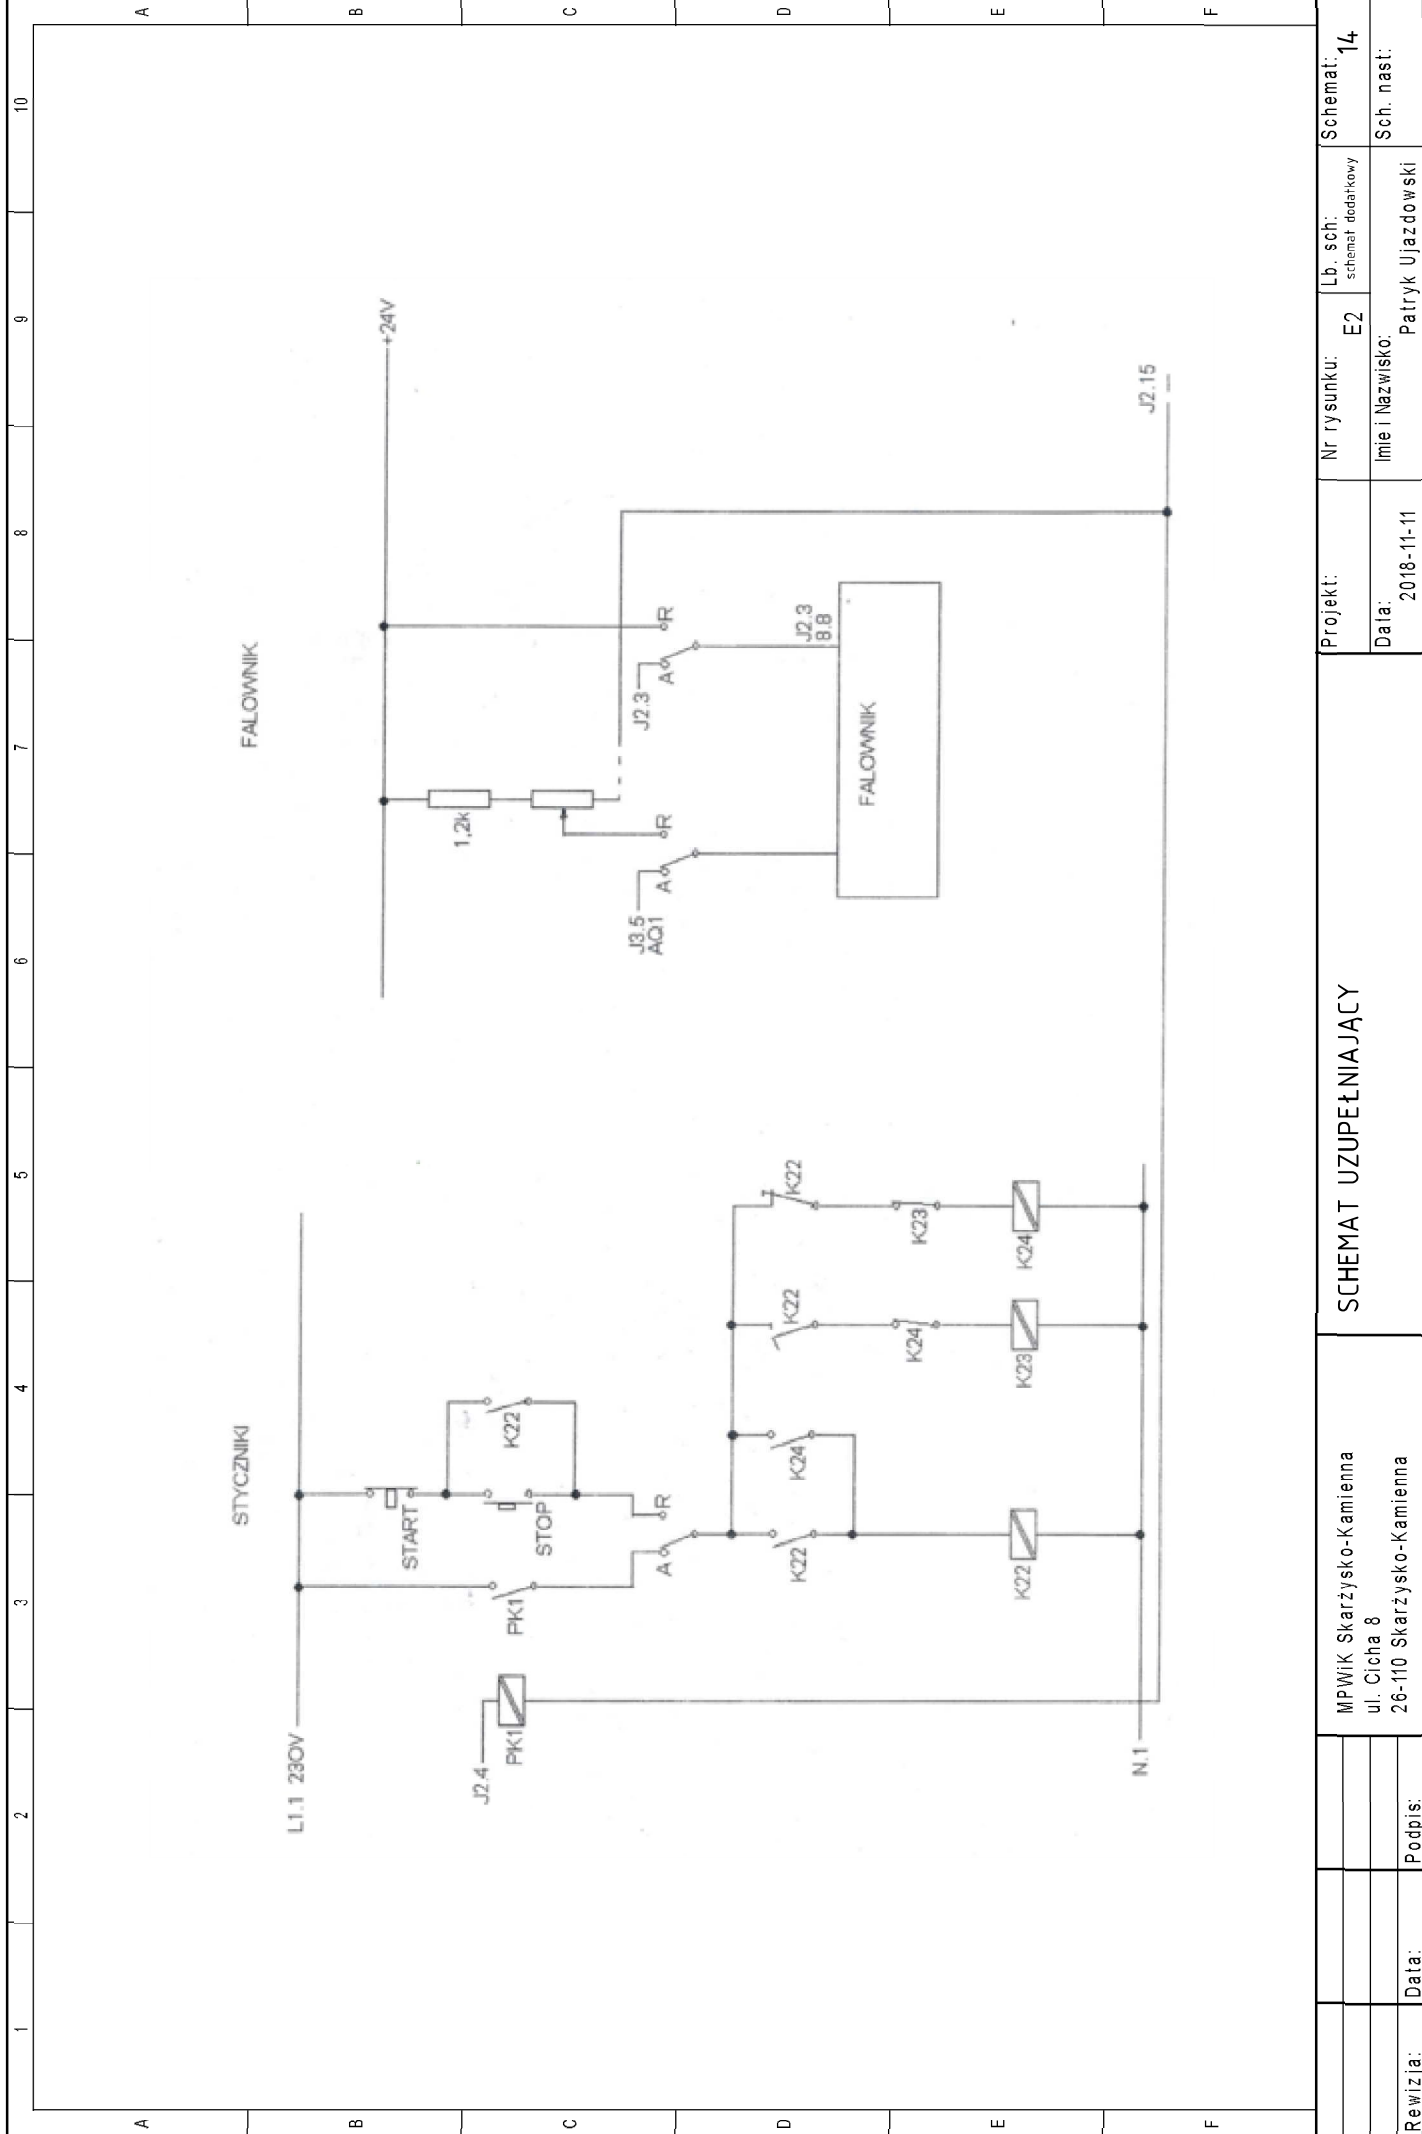

SCHEMAT UZUPEŁNIAJĄCY

MPWiK Skarżysko-Kamienna
ul. Cicha 8
26-110 Skarżysko-Kamienna

Podpis:
Data:

Projekt:	Nr rysunku: E2	Lb. sch: schemat dodatkowy	Schemat: 14
Data: 2018-11-11	Imię i Nazwisko: Patryk Ujazdowski	Sch. nast:	