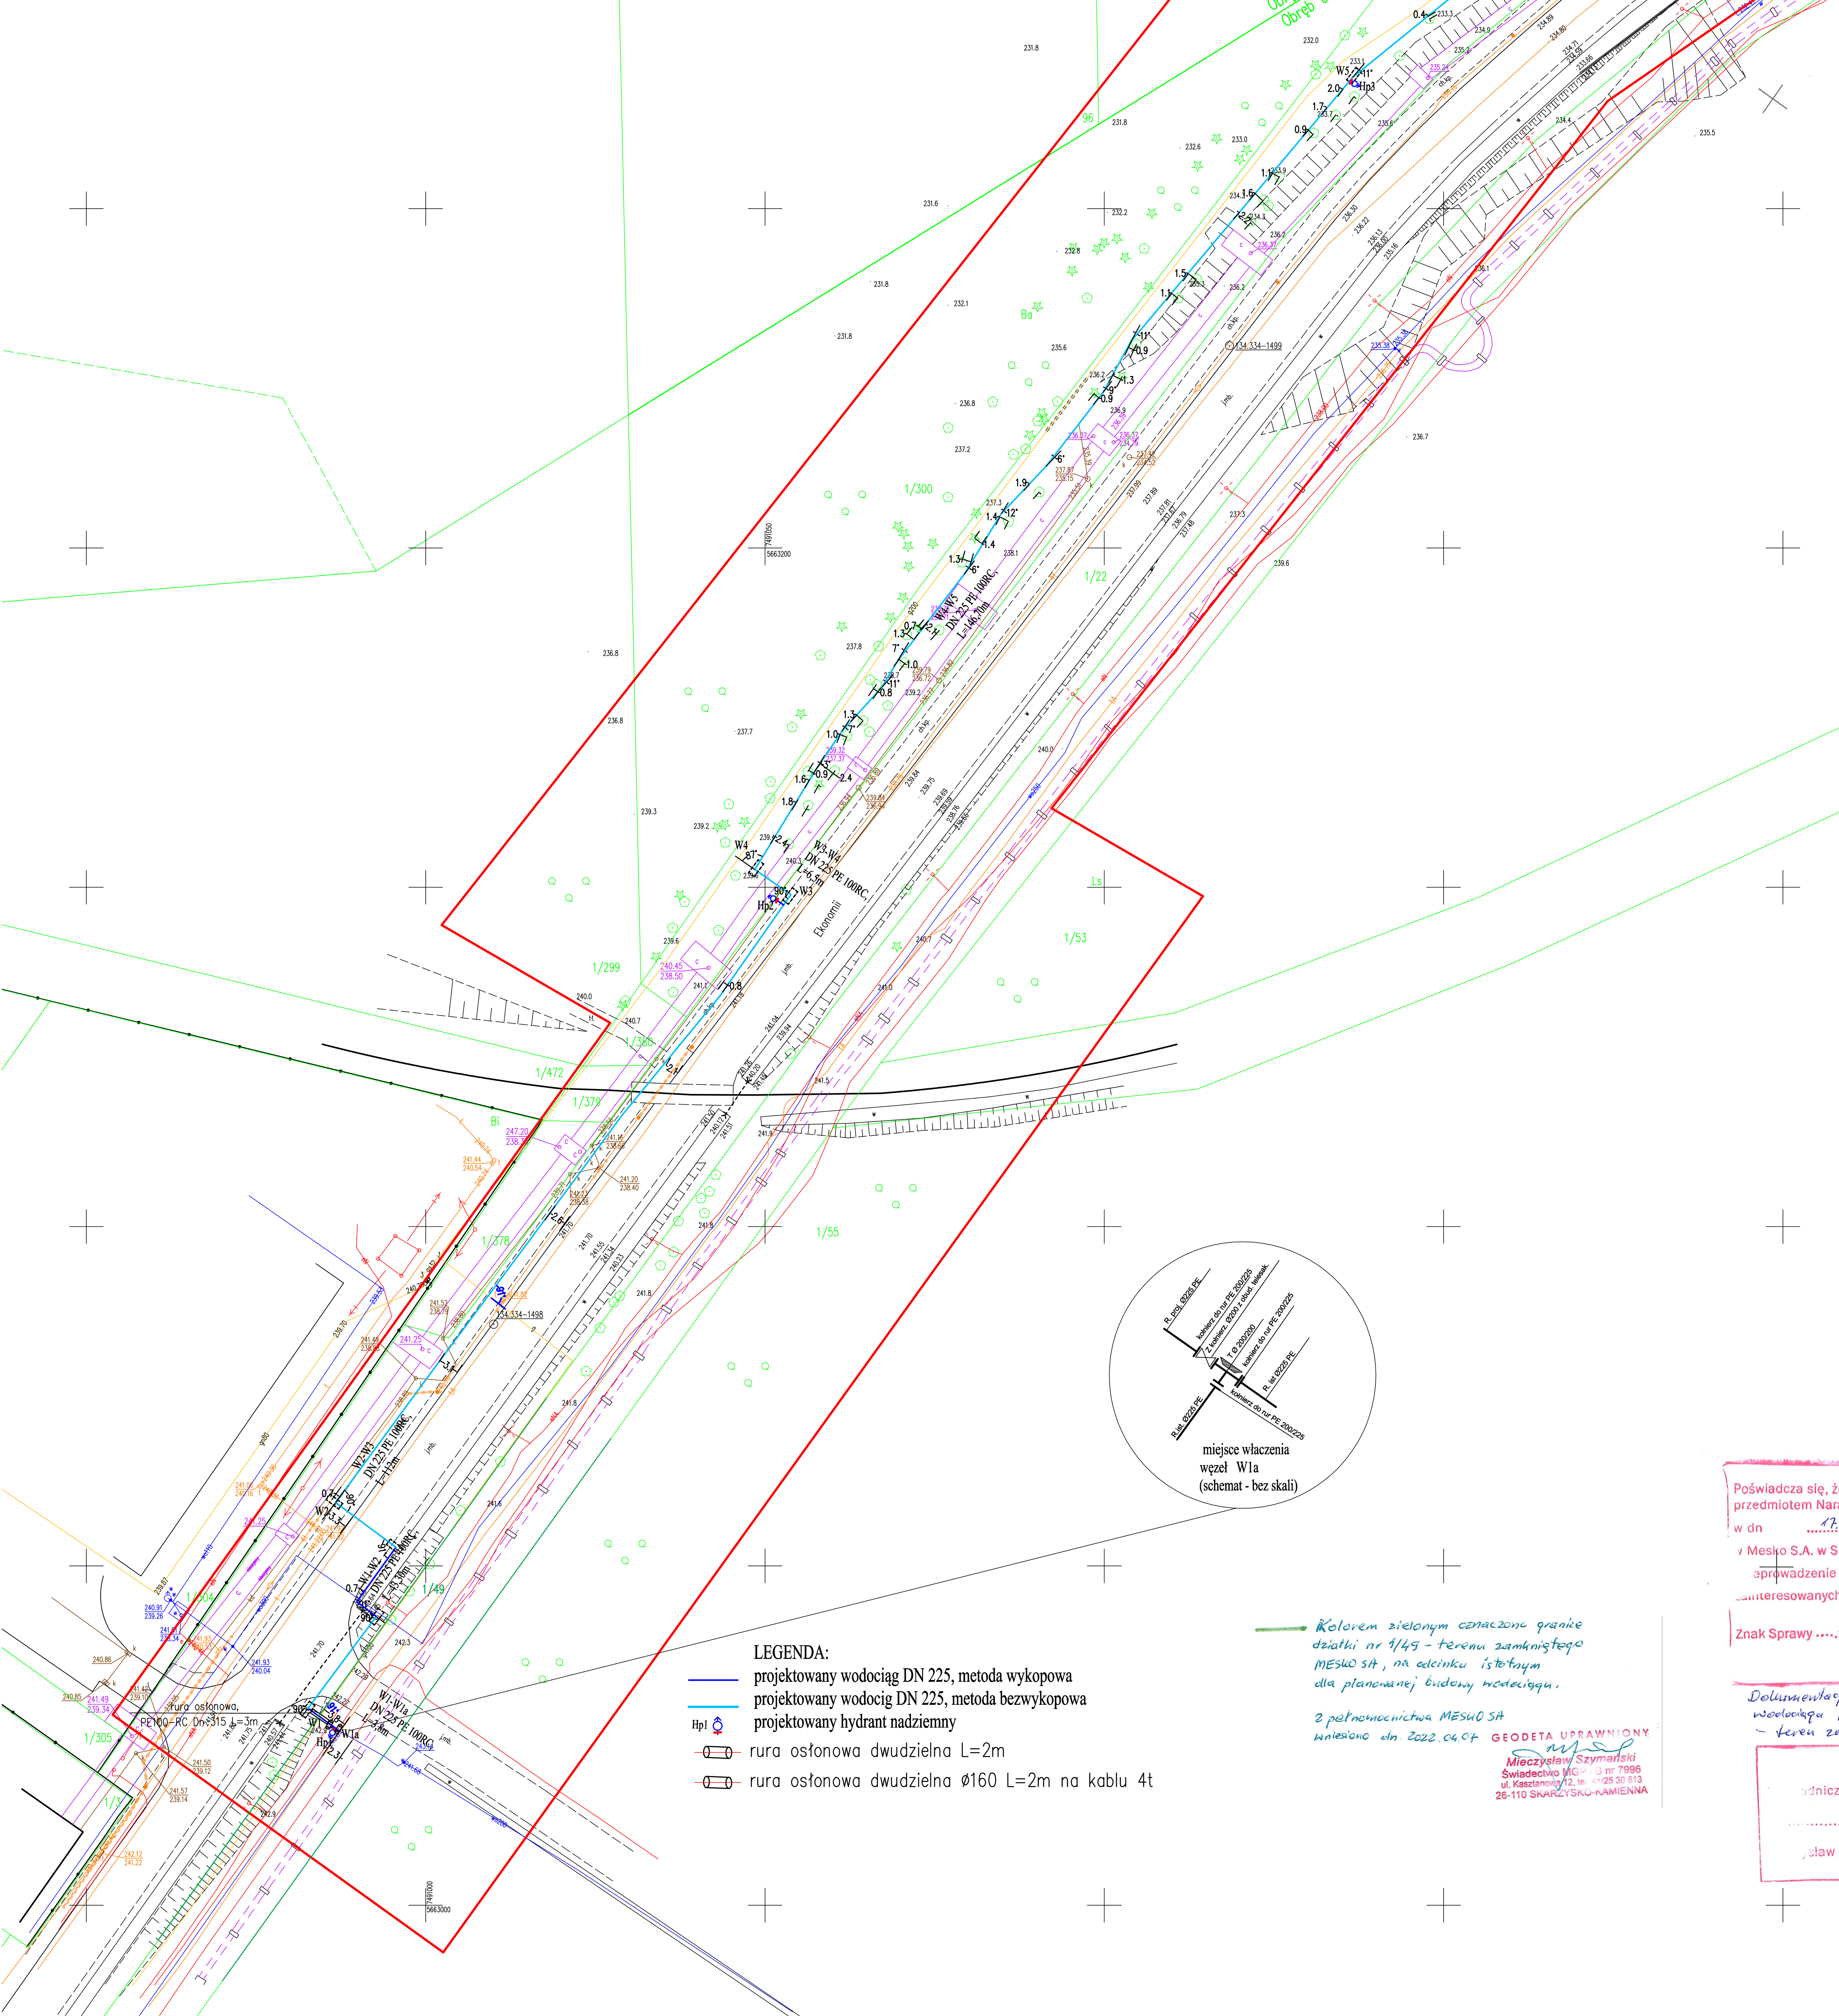

LEGENDA:
- projektowany wodociąg DN 225, metoda wykopowa
- projektowany wodocig DN 225, metoda bezwykopowa
- Hp1 projektowany hydrant nadziemny
- rura osłonowa dwudzielna L=2m
- rura osłonowa dwudzielna ø160 L=2m na kablu 4t

miejsce włączenia
węzeł W1a
(schemat - bez skali)

Kolorem zielonym oznaczono granicę działki nr 1/49 - terenu zamkniętego MESKO SA, na odcinku istotnym dla planowanej budowy wodociągu.

2 pełnomocnictwa MESKO SA
wniesiono dn. 2022.04.07

GEODETA UPRAWNIONY
Mieczysław Szymański
Świadectwo MGPiB nr 7996
ul. Kasztanowa 12, tel. 41/25 30 613
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

obszar opracowania

gm. Skarżysko-Kamienna

obr.: **261001_1.0005 MŁODZAWY**

m. Skarżysko – Kamienna, ul. Ekonomii

Sekcja: 7.148.19.10.4.1; 7.148.19.10.3.2; 7.148.19.10.3.4;

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000/7

Układ wysokości KRONSZTAD 60

Wykonawca prac: **Limbus – Usługi Geodezyjne Włodzimierz Czernilewski**

Kierownik prac: **Włodzimierz Czernilewski 7957, zakres 1,2**

Mapę opracował: **Paweł Pogodziński**, dnia **14.10.2020r.**

Nr ewidencyjny zgłoszenia **GG.6641.973.2020**

Limbus USŁUGI GEODEZYJNE
WŁODZIMIERZ CZERNILEWSKI
26-110 Skarżysko-Kamienna
Plac Floriański 1/307 tel./fax 41 252 52 89 (1)
REGON 290155539 NIP 663-133-86-97

WŁODZIMIERZ CZERNILEWSKI
mgr inż. geodeta, uprawnienia nr 7957
26-110 Skarżysko-Kamienna
Plac Floriański 1/307, tel. 601 941 968

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera pozytywnie zweryfikowany operat techniczny. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GG.6641.973.2020
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Skarżyski
Wykonawca prac geodezyjnych	Limbus Usługi Geodezyjne Włodzimierz Czernilewski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr GG.6641.973.2020_2 z dnia 02-11-2020
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Włodzimierz Czernilewski Nr uprawnień 7957

Mesko S.A.
Poświadcza się, że niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem Narady Koordynacyjnej przeprowadzonej w dn 17.09.2021
w Mesko S.A. w Skarżysku Kam.
Zaprowadzenie narady nastąpiło po zebraniu zainteresowanych podmiotów.
Znak Sprawy DM-8/1/2021

Dokumentację uzgodniono w zakresie przebiegu wodociągu przez działkę nr 1/49 - teren zamknięty MESKO SA

Z up. Prezesa Zarządu Mesko S.A.
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
Mieczysław Szymański - Geodeta Uprawniony

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. Zbigniew Dyk Nr upr. 457/2003
Kielce, dnia 28.07.22
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam bez uwag / z uwagami
tel. (41) 34-620-01, kom. 602-868-457

UZGODNIONO NA PODSTAWIE ART. 3 USTAWY Z DNIA 14.03.1985 r. O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

BEZ ZASTRZEŻEŃ

OPINIA SANITARNA
Z DNIA 4.03.2022
NR. N2.9022.8.3.2022.MK

Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY					Nr rysunku: 2
Obiekt: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. EKONOMII NA ODCINKU OD UL. 11 LISTOPADA DO UL. OBUWNICZEJ W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ. **Przejście siecią wodociągową DN 225 PE 100 RC przez działkę nr ewid.1/49 obręb 0005 Młodzawy- teren zamknięty , położoną przy ul. Ekonomii w Skarżysku- Kamiennej.**					Skala: **1:500**
Projektował: mgr inż. D. ŚLIZ	Specjalność: INSTAL.–INŻ.	Nr uprawnień: KL – 178/90	Podpis:	Data: 07.2021r	Stadium: PB
Asystent:					
Sprawdził: mgr inż. P. JAGIEŁŁO	INSTAL.–INŻ.	SWK/0067/POOS/11		07.2021r	PROENCO ul. Warszawska 30/10 25–312 Kielce