WĘZEŁ W60

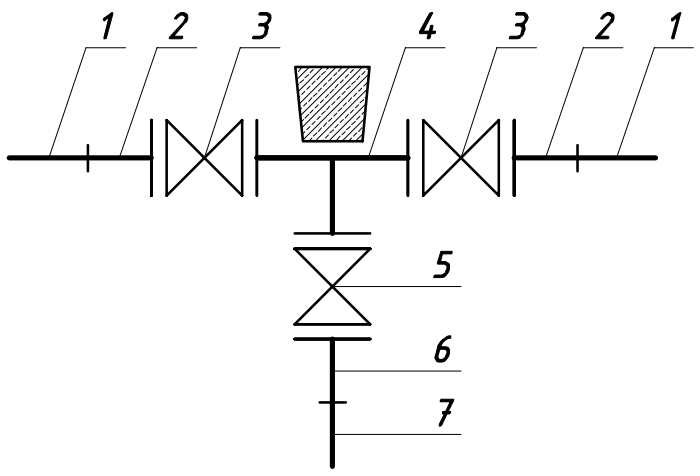

1. Projektowany wodociąg z rur PE100 SDR17 PN10 DN 280x16,6 mm
2. Luźny kotnierz stalowy z tuleją tworzywową PE do zgrzewnia stal/PE100 PN10 SDR17 DN 250/280 mm
3. Zasuwa kotnierzowa z żel. sfer. z miękkim uszczelnieniem klina DN 250 mm, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuw z żel. sfer. i płytą betonową pod skrzynkę tzw. kwadratem
4. Trójnik kołnierzowy redukcyjny z żel. sfer. DN 250x250x100 mm z bloczkiem oporowym betonowym
5. Zasuwa kotnierzowa z żel. sfer. z miękkim uszczelnieniem klina DN 100 mm, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuw z żel. sfer. i płytą betonową pod skrzynkę tzw. kwadratem
6. Luźny kotnierz stalowy z tuleją tworzywową PE do zgrzewnia stal/PE100 PN10 SDR17 DN 100/110 mm
7. Istniejące odgałęzienie PE DN 110 mm

WĘZEŁ W65

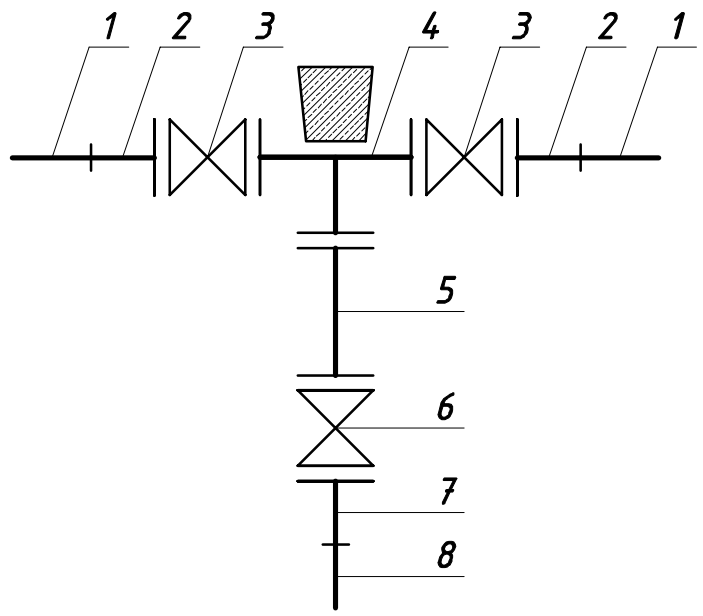

1. Istniejący wodociąg z rur żeliwnych DN 300 mm w ul. Zielnej
2. Łącznik rurowo-kołnierzowy z żel. sfer. do rur żeliwnych – kształtka R-K – DN 300/300 mm
3. Zasuwa kotnierzowa z żel. sfer. z miękkim uszczelnieniem klina DN 300 mm, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuw z żel. sfer. i płytą betonową pod skrzynkę tzw. kwadratem
4. Trójnik kołnierzowy redukcyjny z żel. sfer. DN 300x300x250 mm z bloczkiem oporowym betonowym
5. Króciec dwukołnierzowy – kształtka FF – DN 250 mm, L=1,0 m
6. Zasuwa kotnierzowa z żel. sfer. z miękkim uszczelnieniem klina DN 250 mm, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuw z żel. sfer. i płytą betonową pod skrzynkę tzw. kwadratem
7. Luźny kotnierz stalowy z tuleją tworzywową PE do zgrzewnia stal/PE100 PN10 SDR17 DN 250/280 mm
8. Projektowany wodociąg z rur PE100 SDR17 PN10 DN 280x16,6 mm

WĘZEŁ W63

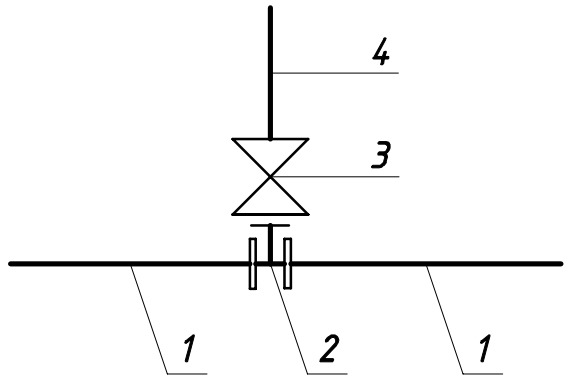

1. Projektowany wodociąg z rur PE100 SDR17 PN10 DN 280x16,6 mm
2. Nawiertka wodociągowa przyłączeniowa do rur PE DN 280x1"
3. Zasuwa gwintowana miękkouszczelniona DN 25 mm, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuw z żel. sfer.
4. Istniejące odgałęzienie stal DN 25 mm

* Istniejące, przy trasie projektowanego przewodu, przyłącza wody należy przepiąć po wykonaniu proj. wodociągu. W przypadku innej średnicy przyłącza wody niż przewidziana w dokumentacji projektowej należy przewidzieć trójnik lub nawiertkę przyłączeniową o średnicy odpowiedającej rzeczywistej średnicy przyłącza wody

Inwestor:
MPWiK Spółka z o.o.
ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

Dane jednostki projektowej:
Niestachów 21, 26-021 Daleszyce
woj. świętokrzyskie

Dane kontaktowe:
tel. +48 605 - 463 - 030,
e-mail: munnich@tlen.pl

Temat:
Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielnej na odcinku od ul. Szydłowieckiej do ul. Wiejskiej

Treść rysunku: SCHEMATY MONTAŻOWE WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH - II ETAP W60, W63, W65			Data: czerwiec 2021
Projektował: mgr inż. Michał Münnich	Nr uprawnień: SWK/0141/PWOS/10	Podpis:	Branża: sanitarna
Sprawdził: mgr inż. Marta Dubik	SWK/0076/PWBS/20		Skala:
Opracował:			Nr rysunku: 10