## WĘZEŁ W31

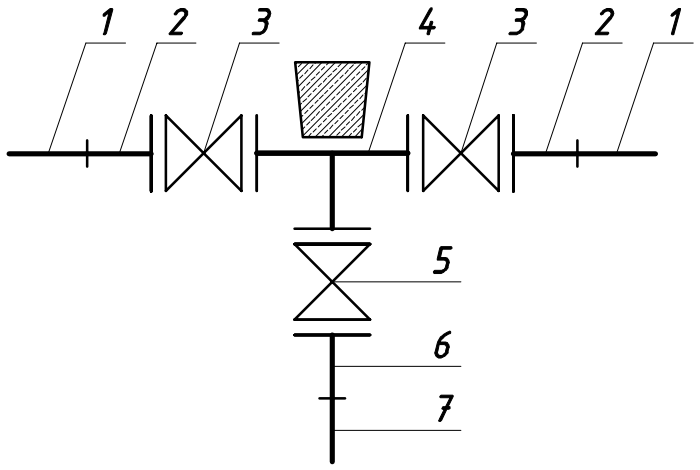


1. Projektowany wodociąg z rur PE100 SDR17 PN10 DN 280x16,6 mm
2. Luźny kołnierz stalowy z tuleją tworzywową PE do zgrzewnia stal/PE100 PN10 SDR17 DN 250/280 mm
3. Zasuwa kołnierzowa z żel. sfer. z miękkim uszczelnieniem klina DN 250 mm, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuw z żel. sfer. i płytą betonową pod skrzynkę tzw. kwadratem
4. Trójnik kołnierzowy redukcyjny z żel. sfer. DN 250x250x100 mm z bloczkiem oporowym betonowym
5. Zasuwa kołnierzowa z żel. sfer. z miękkim uszczelnieniem klina DN 100 mm, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuw z żel. sfer. i płytą betonową pod skrzynkę tzw. kwadratem
6. Łącznik rurowo-kołnierzowy z żel. sfer. do rur stalowych – kształtka R-K – DN 100/100 mm
7. Istniejące odgałęzienie stal DN 100 mm

## WĘZEŁ W32

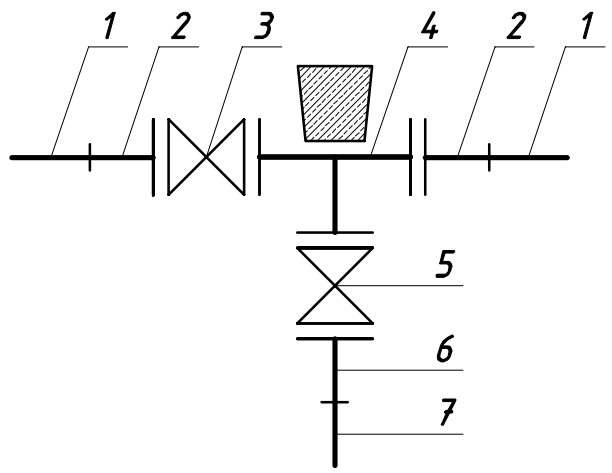


1. Projektowany wodociąg z rur PE100 SDR17 PN10 DN 280x16,6 mm
2. Luźny kołnierz stalowy z tuleją tworzywową PE do zgrzewnia stal/PE100 PN10 SDR17 DN 250/280 mm
3. Zasuwa kołnierzowa z żel. sfer. z miękkim uszczelnieniem klina DN 250 mm, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuw z żel. sfer. i płytą betonową pod skrzynkę tzw. kwadratem
4. Trójnik kołnierzowy redukcyjny z żel. sfer. DN 250x250x80 mm z bloczkiem oporowym betonowym
5. Zasuwa kołnierzowa z żel. sfer. z miękkim uszczelnieniem klina DN 80 mm, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuw z żel. sfer. i płytą betonową pod skrzynkę tzw. kwadratem
6. Łącznik rurowo-kołnierzowy z żel. sfer. do rur stalowych – kształtka R-K – DN 80/80 mm
7. Istniejące odgałęzienie stal DN 80 mm

## WĘZEŁ W41

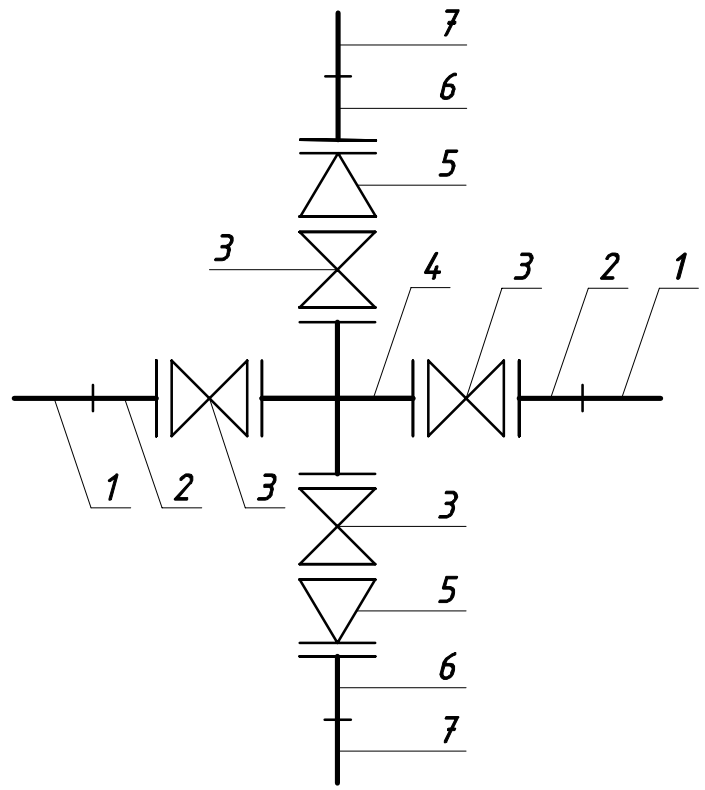


1. Projektowany wodociąg z rur PE100 SDR17 PN10 DN 280x16,6 mm
2. Luźny kołnierz stalowy z tuleją tworzywową PE do zgrzewnia stal/PE100 PN10 SDR17 DN 250/280 mm
3. Zasuwa kołnierzowa z żel. sfer. z miękkim uszczelnieniem klina DN 250 mm, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuw z żel. sfer. i płytą betonową pod skrzynkę tzw. kwadratem
4. Czwórnik kołnierzowy z żel. sfer. DN 250 mm
5. Zwężka dwukołnierzowa z żel. sfer. – kształtka FFR – DN 250/150 mm
6. Łącznik rurowo-kołnierzowy z żel. sfer. do rur stalowych – kształtka R-K – DN 150/150 mm
7. Istniejące odgałęzienie stal DN 150 mm

*Istniejące, przy trasie projektowanego przewodu, przyłącza wody należy przepiąć po wykonaniu proj. wodociągu. W przypadku innej średnicy przyłącza wody niż przewidziana w dokumentacji projektowej należy przewidzieć trójnik lub nawiertkę przyłączeniową o średnicy odpowiedającej rzeczywistej średnicy przyłącza wody

Inwestor:
**MPWiK Spółka z o.o.**
**ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna**

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

Dane jednostki projektowej:
Niestachów 21, 26-021 Daleszyce
woj. świętokrzyskie

Dane kontaktowe:
tel. +48 605 - 463 - 030,
e-mail: munnich@tlen.pl

Temat:
Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielnej na odcinku od ul. Szydłowieckiej do ul. Wiejskiej

Treść rysunku: SCHEMATY MONTAŻOWE WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH - I ETAP W31, W32, W41

Data: czerwiec 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektował: mgr inż. Michał Münnich | Nr uprawnień: ŚWK/0141/PWOS/10 | Podpis: | Branża: sanitarna |
| Sprawdził: mgr inż. Marta Dubik | ŚWK/0076/PWBS/20 | | Skala: |
| Opracował: | | | Nr rysunku: 8 |