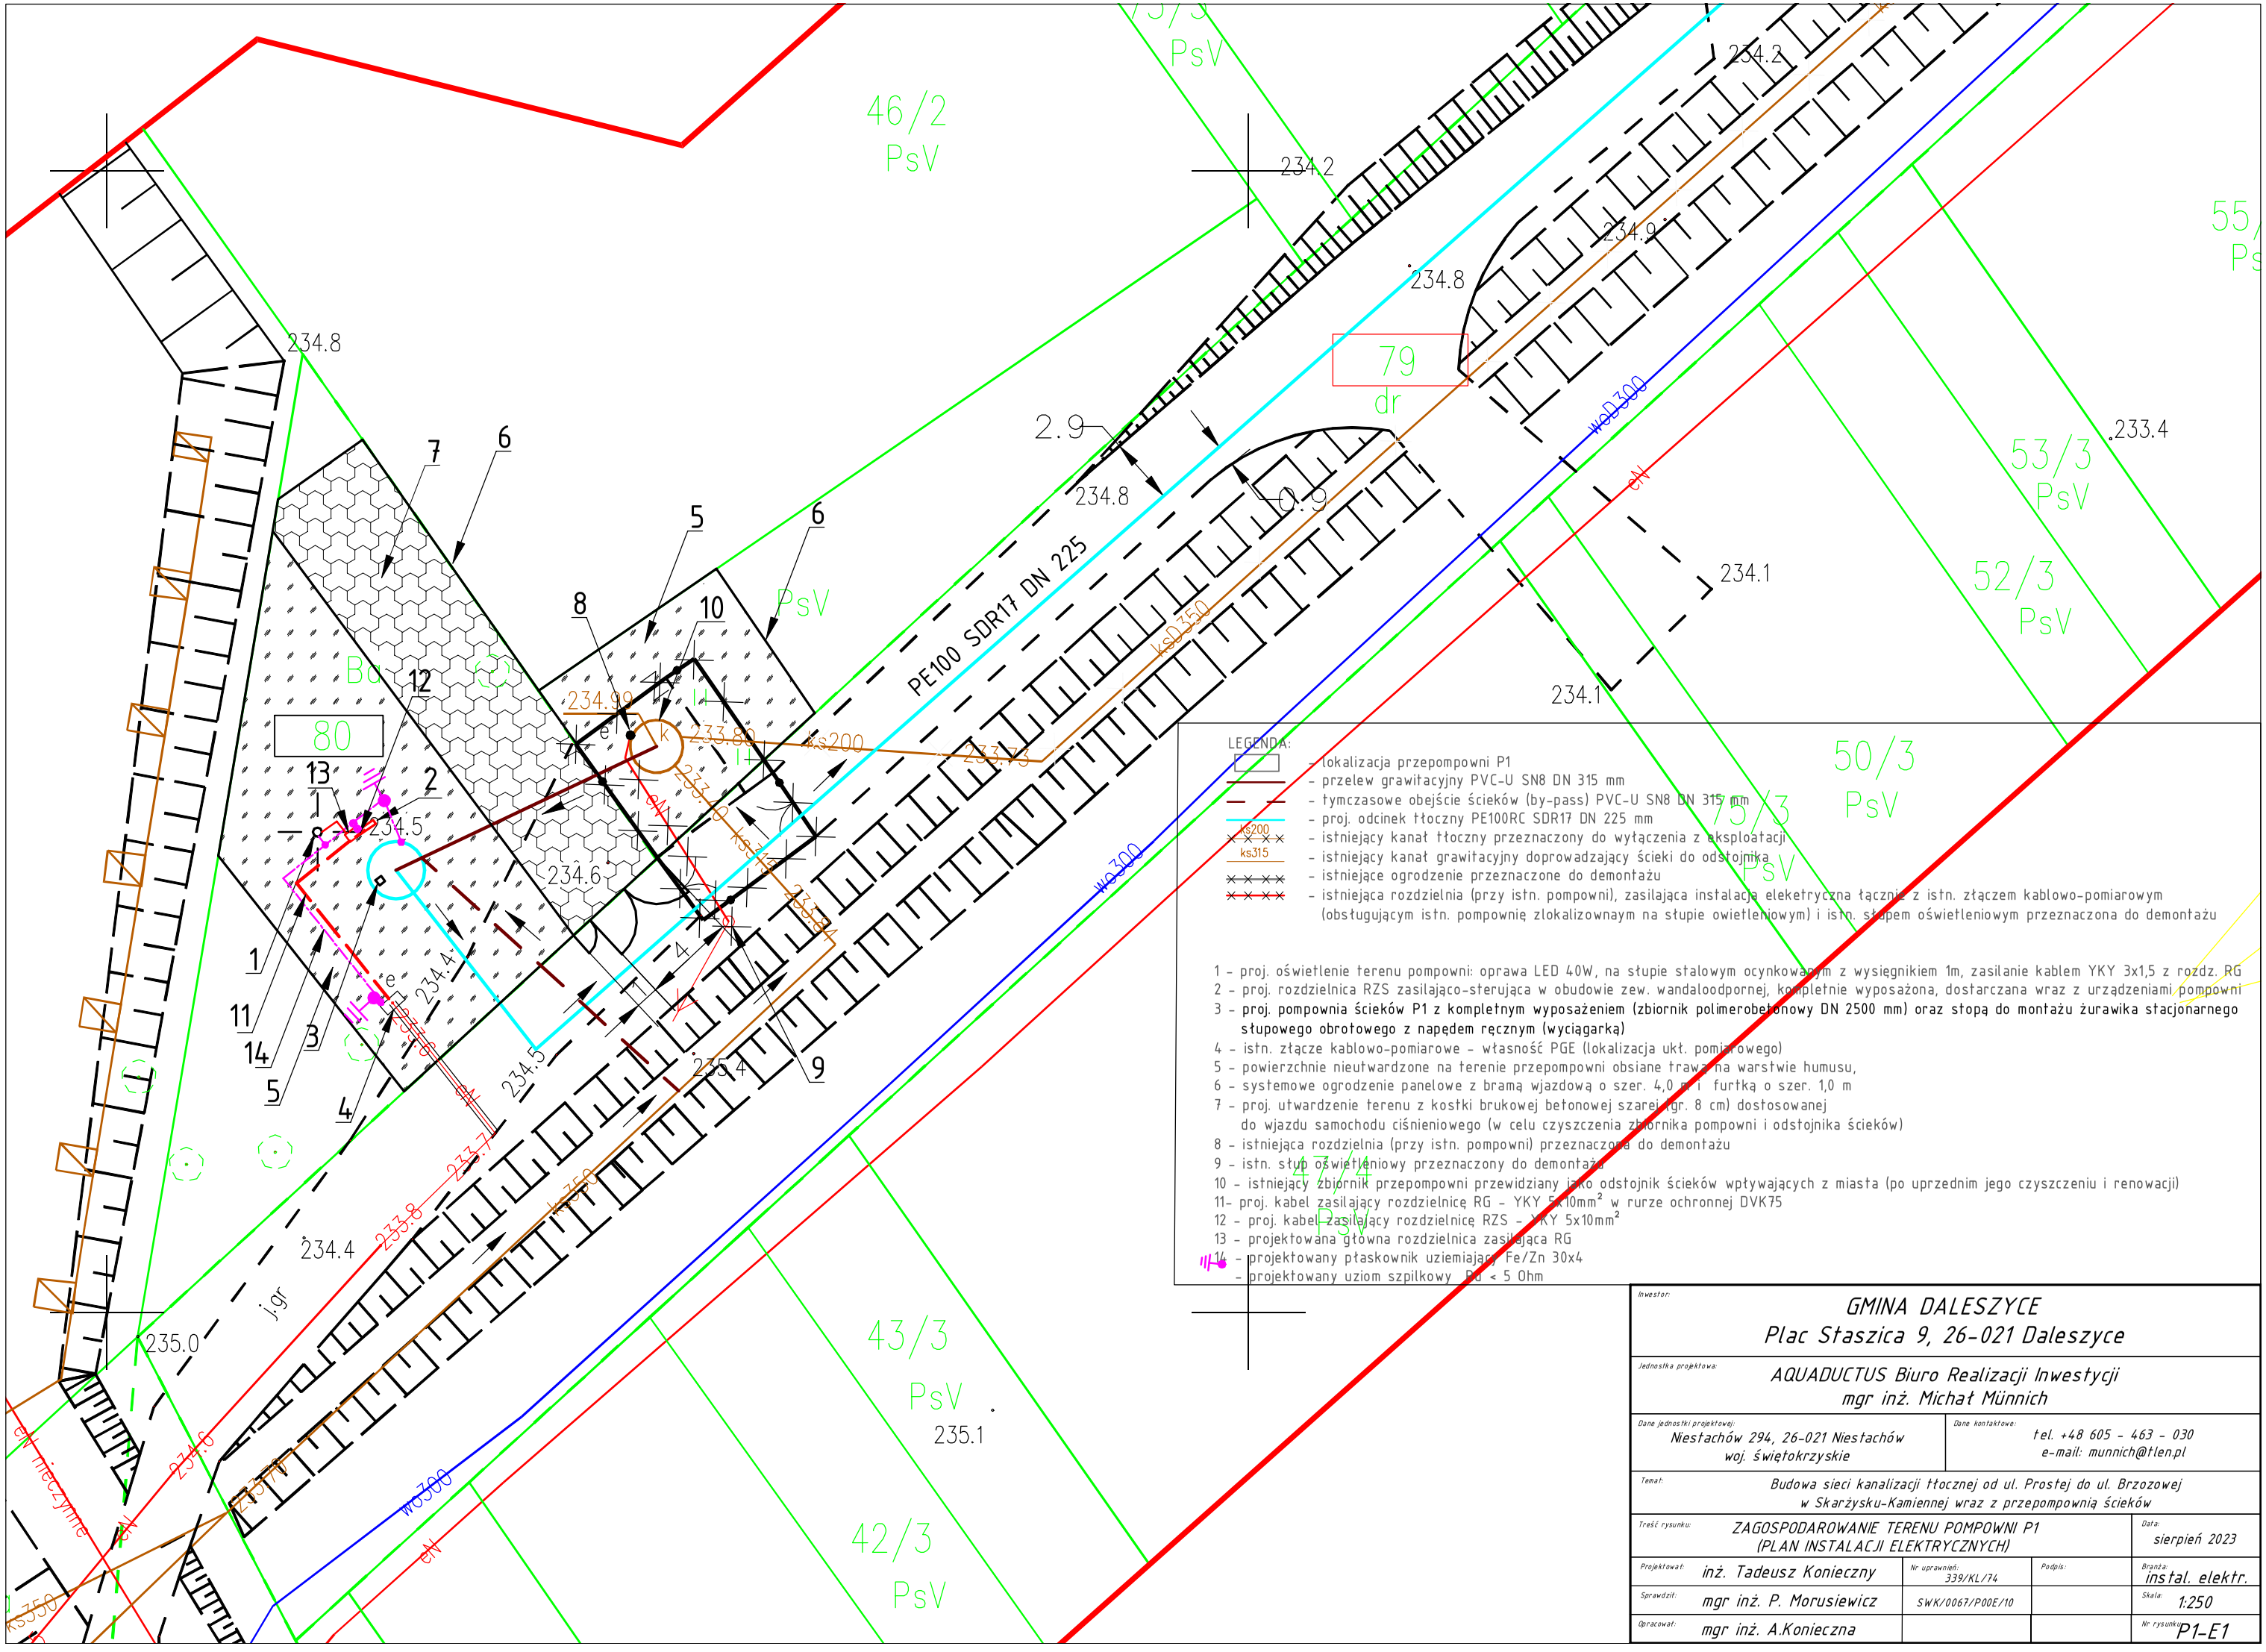

LEGENDA:

- lokalizacja przepompowni P1
- przelew grawitacyjny PVC-U SN8 DN 315 mm
- tymczasowe obejście ścieków (by-pass) PVC-U SN8 DN 315 mm
- proj. odcinek tłoczny PE100RC SDR17 DN 225 mm
- ks200 / ks315 – istniejący kanał tłoczny przeznaczony do wyłączenia z eksploatacji
- istniejący kanał grawitacyjny doprowadzający ścieki do odstojnika
- istniejące ogrodzenie przeznaczone do demontażu
- istniejąca rozdzielnia (przy istn. pompowni), zasilająca instalacja eleketryczna łącznie z istn. złączem kablowo-pomiarowym (obsługującym istn. pompownię zlokalizownaym na słupie owietleniowym) i istn. słupem oświetleniowym przeznaczona do demontażu

1 – proj. oświetlenie terenu pompowni: oprawa LED 40W, na słupie stalowym ocynkowanym z wysięgnikiem 1m, zasilanie kablem YKY 3x1,5 z rozdz. RG
2 – proj. rozdzielnica RZS zasilająco-sterująca w obudowie zew. wandaloodpornej, kompletnie wyposażona, dostarczana wraz z urządzeniami pompowni
3 – **proj. pompownia ścieków P1 z kompletnym wyposażeniem (zbiornik polimerobetonowy DN 2500 mm) oraz stopą do montażu żurawika stacjonarnego słupowego obrotowego z napędem ręcznym (wyciągarką)**
4 – istn. złącze kablowo-pomiarowe – własność PGE (lokalizacja ukł. pomiarowego)
5 – powierzchnie nieutwardzone na terenie przepompowni obsiane trawą na warstwie humusu,
6 – systemowe ogrodzenie panelowe z bramą wjazdową o szer. 4,0 m i furtką o szer. 1,0 m
7 – proj. utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej szarej (gr. 8 cm) dostosowanej do wjazdu samochodu ciśnieniowego (w celu czyszczenia zbiornika pompowni i odstojnika ścieków)
8 – istniejąca rozdzielnia (przy istn. pompowni) przeznaczona do demontażu
9 – istn. słup oświetleniowy przeznaczony do demontażu
10 – istniejący zbiornik przepompowni przewidziany jako odstojnik ścieków wpływających z miasta (po uprzednim jego czyszczeniu i renowacji)
11– proj. kabel zasilający rozdzielnicę RG – YKY 5x10mm² w rurze ochronnej DVK75
12 – proj. kabel zasilający rozdzielnicę RZS – YKY 5x10mm²
13 – projektowana główna rozdzielnica zasilająca RG
14 – projektowany płaskownik uziemiający Fe/Zn 30x4
– projektowany uziom szpilkowy Ro < 5 Ohm

Inwestor:
GMINA DALESZYCE
Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

Jednostka projektowa:
AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji
mgr inż. Michał Münnich

Dane jednostki projektowej: Niestachów 294, 26-021 Niestachów woj. świętokrzyskie

Dane kontaktowe: tel. +48 605 - 463 - 030 e-mail: munnich@tlen.pl

Temat: Budowa sieci kanalizacji tłocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej w Skarżysku-Kamiennej wraz z przepompownią ścieków

Treść rysunku: ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMPOWNI P1 (PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH)

Data: sierpień 2023

Projektował:	inż. Tadeusz Konieczny	Nr uprawnień: 339/KL/74	Podpis:	Branża: instal. elektr.
Sprawdził:	mgr inż. P. Morusiewicz	SWK/0067/POOE/10		Skala: 1:250
Opracował:	mgr inż. A.Konieczna			Nr rysunku: P1-E1