


POMPOWNIĄ P1

Schemat strukturalny zasilania

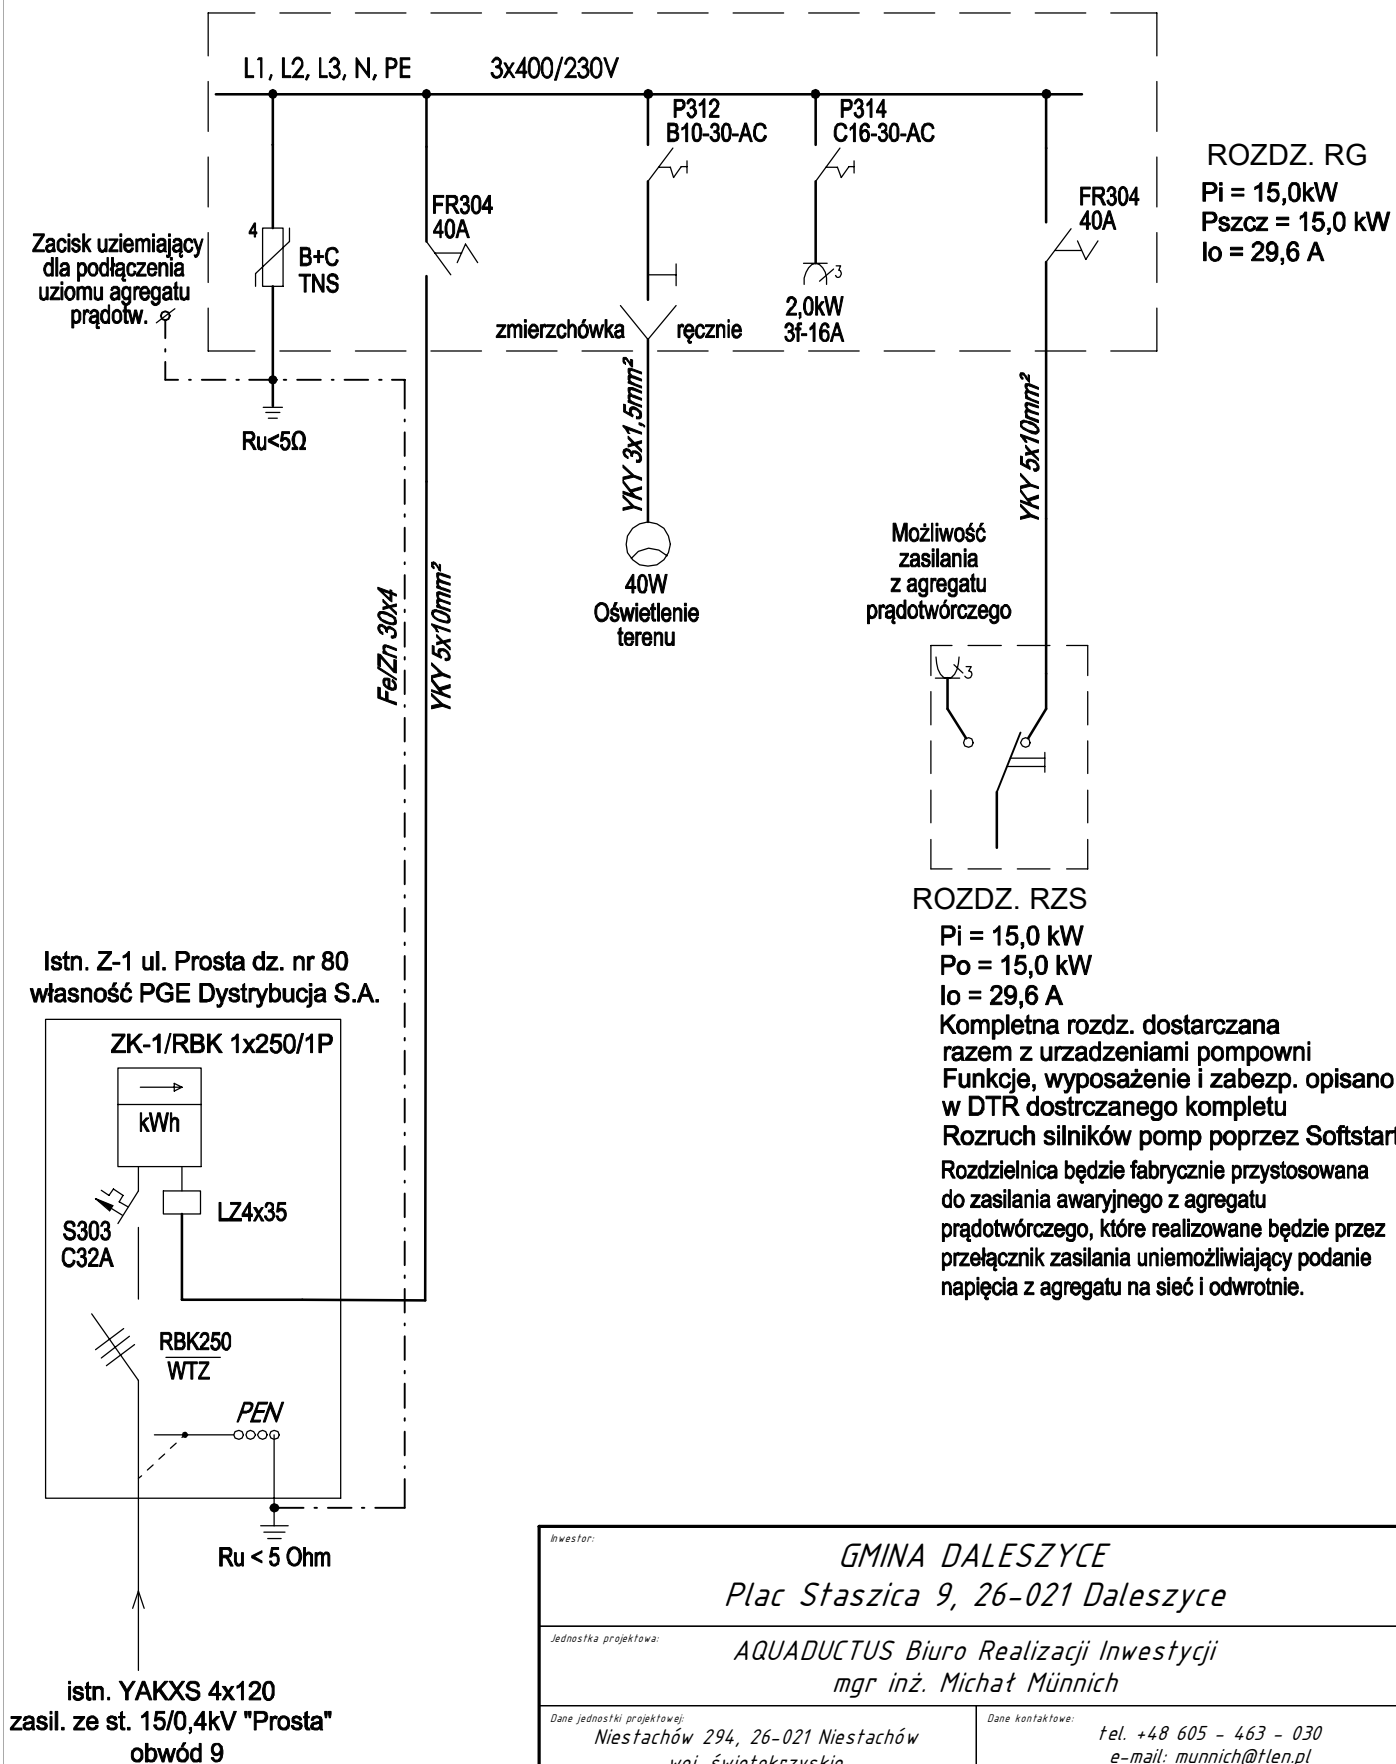

| | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| Inwestor: | | | |
| GMINA DALESZYCE Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce | | | |
| Jednostka projektowa: AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji mgr inż. Michał Münnich | | | |
| Dane jednostki projektowej: Niestachów 294, 26-021 Niestachów woj. świętokrzyskie | | Dane kontaktowe: tel. +48 605 - 463 - 030 e-mail: munnich@tlen.pl | |
| Temat: Budowa sieci kanalizacji tłocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej w Skarżysku-Kamiennej wraz z przepompownią ścieków | | | |
| Treść rysunku: POMPOWNIĄ P1. SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA | | | Data: sierpień 2023 |
| Projektował: inż. Tadeusz Konieczny | Nr uprawnień: 339/KL/74 | Podpis: | Brzoza: instal. elektr. |
| Sprawił: mgr inż. P. Morusiewicz | SWK/0067/P00E/10 | | Skala: |
| Opracował: mgr inż. A.Konieczna | | | Nr rysunku: P1-E2 |